

## Mun Putsari Asukkaiden kokemuksia kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä

### Kaksoisviemärointi: Saostussäiliö + modulimaahanimeytys (Pipelife 3010) harmaille vesille ja Euromakki kuivakäymälä

#### MIELIPIIDE

*"Investointikustannus oli n.9000€ (yläkanttiin)"*


*"Pihapello meni sekaisin moneksi vuodeksi."*

*"Toistaiseksi laitos toimii ilman mitään ongelmia, tosin poistoveden laadusta ei ole tietoa."*


*"Koko laitteiston olisi ehkä voinut korvata isommalla umpisäiliöllä, nyt loka-auto käy kuitenkin joka syksy hake-massa "mömmöt" pois." "Turha investointi 2:lle mökkiläiselle."*

Kerro mitä mieltä olet puhdistamostasi.

Anna jokaiselle osa-alueelle kouluarvosana 4-10 (jossa 10 on erittäin tyytyväinen ja 4 erittäin tyytymätön)

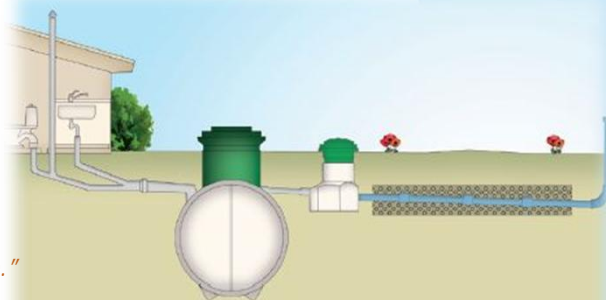

Mallikuva: www.pipelife.fi

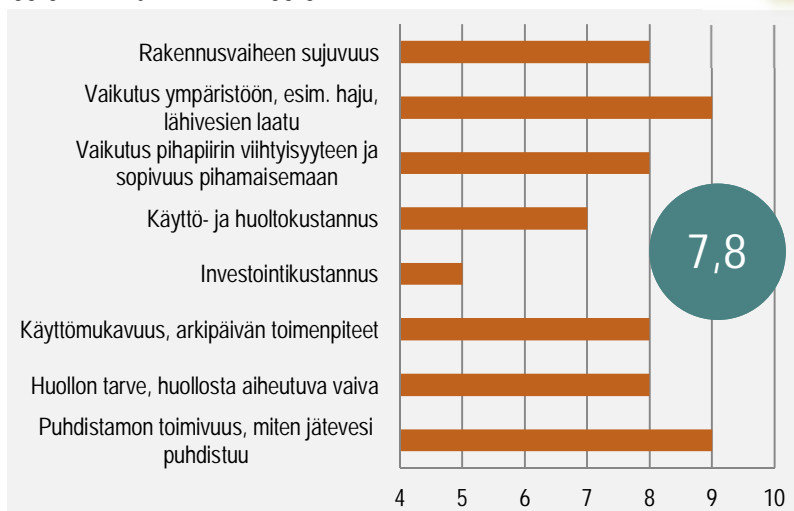

#### TAUSTATIEDOT

- Rakentamisvuosi 2014
- Alueella oli ennestään wc:tä varten lokakaivot sekä rannassa kuivakäymälä, jotka toimivat hyvin
- Jätevesiselvitys on olemassa
- Käyttäjämäärä 2 henkilöä
- Ei muuta jätevettä tuottavaa toimintaa
- Ei ole saneerattu tai täydennetty rakentamisen jälkeen

#### KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Sähkökulutus: -
- Lietetyhjennykset: 1 krt / vuosi, 150 €/vuosi
- Muut huollot: -

#### RAKENTAMINEN

- Puhdistamo on itse rakennutettu ja rakennettu muun tahon toimesta
- *" Paikallinen myyjä / urakoitsija teki sinänsä hyvää työtä, laitteen ympäristö meni vain vähän huonoon kuntoon, pellonreuna ei ole vielä n. 2 vuoteen kuivunut viljelykelpoiseksi."*

MAVEKE -hankkeen (Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen) tavoite on lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja taloudellisuutta maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Hankkeessa koottuun MunPutsari -tietopankkiin kootaan käyttäjien kokemuksia kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä ja tuotetaan puolueetonta tietoa asukkaiden saataville. MunPutsari -kyselyyn vastattiin nimettömänä.