



MKB-KUNGÖRELSE

Fingrid Oyj (den projektansvariga) har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för projektet **Fingrid Oyj, kraftledningsprojekt Seinäjoki–Hirvisuo (Karleby) 400+110 kV (Seinäjoki, Ilmajoki, Lappo, Kauhava, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby, Karleby)**. Bedömningsprogrammet är den projektansvarigas plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

I och med statens regionförvaltningsreform övergår uppgifterna som gäller förfarandet vid miljökonsekvensbedömning från NTM-centralerna till det riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverket, som fortsätter som kontakthandläggare i detta MKB-förfarande från 1.1.2026.

Projektet gäller anläggandet av en kraftledning på 400 + 110 kilovolt (kV) i området av åtta kommuner (Seinäjoki, Ilmajoki, Lappo, Kauhava, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Karleby). Kraftledningen placeras i huvudsak på platsen av Fingrids nuvarande 110 kV förbindelse. I helt ny terrängkorridor placeras kraftledningen endast för att kringgå bebyggelse och för att beakta kraftledningens tekniska krav.

Alternativ i bedömningen

Delavsnittet A-B (Seinäjoki-Skrottpossen): Den planerade 400+110 kV kraftledningen placeras huvudsakligen på platsen för den nuvarande 110 kV ledningen. Den nuvarande kraftledningen rivs bort när den nya ledningen under nybyggnationen. På två ställen kringgår rutten bebyggelse och placeras i en ny terrängkorridor på totalt cirka fem kilometer. Delavsnittets totala längd är cirka 100 km.

Delavsnitt B-C (Skrottpossen-Svartsjö): Den planerade 400+110 kV ledningen placeras på platsen för den nuvarande 110 kV ledningen Seinäjoki–Hirvisuo, som kommer att rivas under nybyggnationen, samt bredvid 400 kV ledningen Tuovila–Hirvisuo. Delavsnittets längd är cirka 5 km.

Delavsnittet C–D (Svartsjö-Honkas): Den planerade 400 kV kraftledningen placeras i befintliga gemensamma stolpar med 400 kV kraftledningen Tuovila–Hirvisuo och den planerade 110 kV ledningen placeras bredvid denna på östra eller västra sidan av den gemensamma stolpen beroende på tekniskt alternativ (C-D1, C-D2). I det tekniska alternativet C-D3 placeras den nya 400 kV kraftledningen bredvid den nuvarande gemensamma stolpen och ingen ny 110 kV ledning behövs. Delavsnittets längd är cirka 1 km.

Delavsnittet D-E (Honkas-Ön) inkluderar tre tekniska alternativ. I alternativ D-E1 placeras den planerade 400 kV kraftledningen i befintliga gemensamma stolpar med 400 kV kraftledningen Tuovila–Hirvisuo och 110 kV ledningen placeras bredvid denna. I alternativen D-E2 och D-E3 placeras den ena av de planerade ledningarna, 400 eller 110 kV, i befintliga gemensamma stolpar med 400 kV ledningen Tuovila–Hirvisuo och den andra i en helt ny terrängkorridor som kringgår bebyggelsen. Beroende på alternativ är delavsnittet D–E cirka 4–5 km långt.

Delavsnittet E-F (Ön-Norrvik): Den planerade 400+110 kV ledningen placeras på platsen för den nuvarande 110 kV ledningen Seinäjoki–Hirvisuo i en ny fristående gemensam stolpe. Delavsnittets längd är cirka 3 km.

Delavsnittet F-G (Norrvik-Hirvisuo): Den planerade 400 kV kraftledningen placeras på platsen för den nuvarande 110 kV ledningen Seinäjoki–Hirvisuo och den nya 110 kV ledningen placeras på norra sidan bredvid de nuvarande 110 kV ledningarna Hirvisuo–Wisaforest A och B. Delavsnittets längd är cirka 3 km.

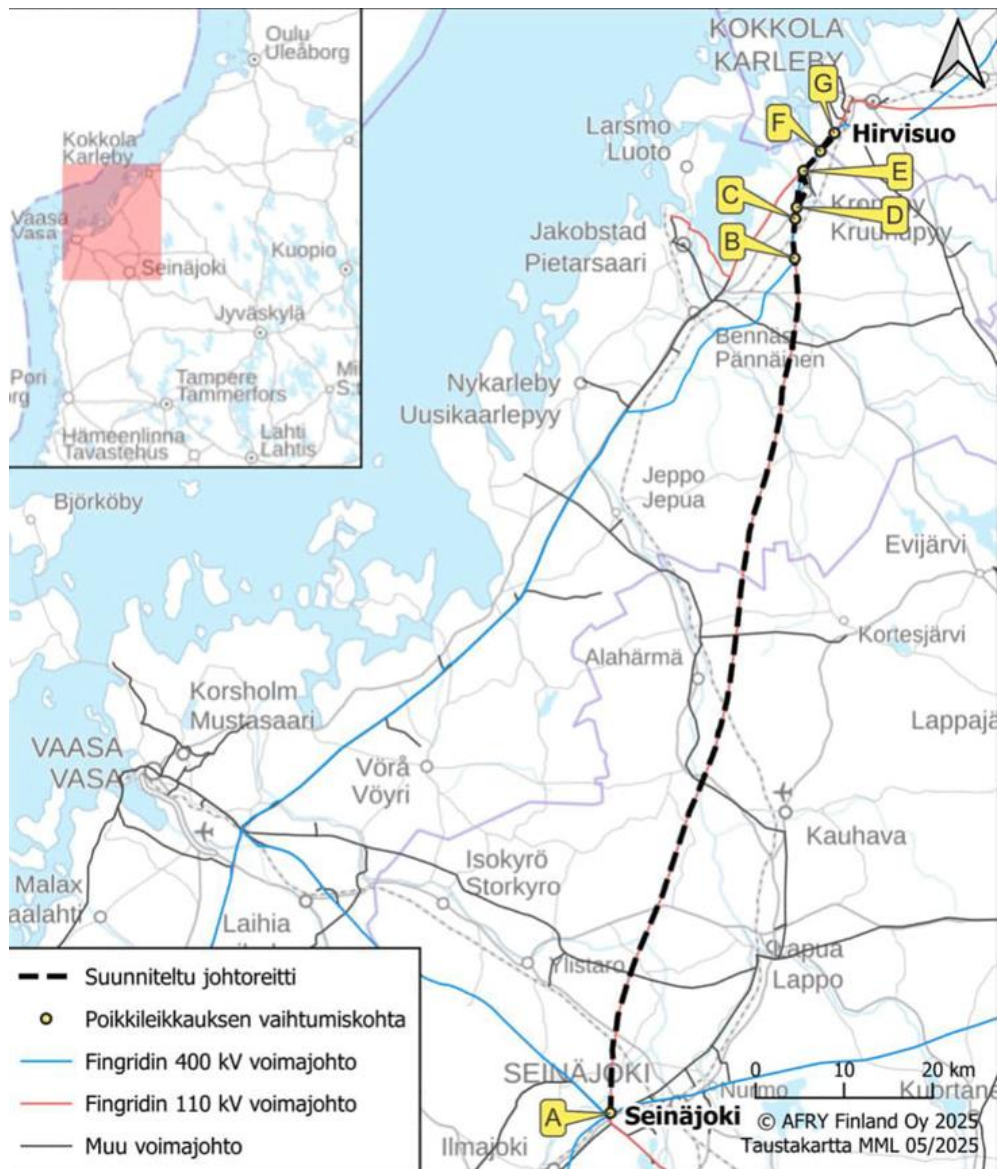


Bild 1. Kraftledningssträckningen Seinäjoki–Hirvisuo som granskas indelad i avsnitt (bakgrundskarta ©MML2025, Afry Finland Oy 2025).

Bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende

Handlingarna är framlagda till påseende **20.11–22.12.2025** enligt följande:

Kungörelse: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats:

www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten

Kungörelsen och bedömningsprogram på miljöförvaltningens webbplats:

www.miljo.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-kraftledning-MKB

Pappersversioner av bedömningsprogrammet och kungörelsen:

- Seinäjoki stadshus, Kirkkokatu 6, 60101 Seinäjoki
- Ilmajoki kommungård, Ilkantie 17 (tekniska avdelningen), 60800 Ilmajoki
- Infopunkten vid kultur- och företagscentret Vanha Paukku, Vanhan paukuntie 1, 62100 Lappo
- Kauhava stadshus, Helakaari 10, Kauhava
- Alahärmä bibliotek, Yliviitalantie 1 A, 62300 Härmä
- Ylihärmä bibliotek, Päämajantie 18, 62375 Ylihärmä
- Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby
- Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, Bennäs
- Kronoby kommungård, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
- Karleby stadshus, Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby

Dessutom har Seinäjoki, Lappo, Kauhava, Nykarleby och Karleby städer samt Ilmajoki, Pedersöre och Kronoby kommuner ombetts meddela om kungörelsen på sina webbplatser.

Åsikter och utlåtanden

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast **22.12.2025** till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. Referens EPOELY/1948/2025.

Kontaktmyndighetens utlåtande ges inom en månad från att tiden för att ge utlåtanden och åsikter har gått ut. Kontaktmyndighetens utlåtande samt de åsikter och utlåtanden som har getts om bedömningsprogrammet publiceras på webbplatsen: www.miljo.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-kraftledning-MKB

Informationsmöte för allmänheten

Möten som är öppna för allmänheten ordnas om MKB-programmet: **på måndag 1.12.2025 kl. 18 i Härmä spa, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä och på tisdag 2.12.2025 kl. 18 i Karleby stadshus, Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby**. Mötena inleds med kaffeservering från kl. 17.30. På mötet i Karleby beaktas tvåspråkigheten.

Mer information:

Den projektansvariga: Fingrid Oyj, Maria Arola, maria.arola@fingrid.fi, Tiina Koivunen, tiina.koivunen@fingrid.fi, tfn 030 395 5000.

MKB-konsult: Afry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@afry.com, tfn 050 435 6507.

MKB-förfarandet: Till och med 31.12.2025 NTM-centralen i Södra Österbotten, Maija Nykänen, maija.nykanen@ely-keskus.fi, tfn 0295 026 223.

Från 1.1.2026 Tillstånds- och tillsynsverket, Maija Nykänen, tfn 0295 254 000 (växel).

Denna kungörelse publiceras 20.11.2025 och hålls framlagd till påseende till 22.12.2025 på NTM-centralens webbplats under kungörelser. Kungörelsen publiceras 20.11.2025 också på webbplatsen:

www.miljo.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-kraftledning-MKB

Seinäjoki 19.11.2025

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN