



YVA-KUULUTUS

Fingrid Oyj (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman **Seinäjoki-Hirvisuo (Kokkola) 400+110 kilovoltin voimajohtohanke (Seinäjoki, Ilmajoki, Lapua, Kauhava, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Kruunupyy, Kokkola)**. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Valtion aluehallintouudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka jatkaa tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena 1.1.2026 alkaen.

Hanke koskee 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista kahdeksan kunnan alueelle (Seinäjoki, Ilmajoki, Lapua, Kauhava, Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Kruunupyy ja Kokkola). Voimajohto sijoittuu pääasiassa Fingridin nykyisen olemassa olevan 110 kilovoltin voimajohdon paikalle. Täysin uuteen maastokäytävään voimajohto rakennetaan vain asutuksen ja voimajohdon teknisten vaatimusten huomioimiseksi.

Arvioitavat vaihtoehdot

Reittiosuus A-B (Seinäjoki-Skrottmossen): 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle. Nykyinen voimajohto puretaan pois uuden voimajohdon rakentamisen aikana. Kahdessa kohtaa reitti kiertää asutusta sijoittuen uuteen maastokäytävään yhteensä noin viiden kilometrin matkalta. Reittiosuuden kokonaispituus on noin 100 km.


Reittiosuus B-C (Skrottmossen-Svartsjö): 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle, joka puretaan uuden voimajohdon rakentamisen aikana, sekä Tuovila-Hirvisuo 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Reittiosuuden pituus on noin 5 km.

Reittiosuus C-D (Svartsjö-Honkas): 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Tuovila-Hirvisuo 400 kilovoltin voimajohdon kanssa samoihin olemassa oleviin yhteispylväisiin ja suunniteltu 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu tämän rinnalle yhteispylvään itä- tai länsipuolelle teknisestä vaihtoehdosta (C-D1, C-D2) riippuen. Teknisessä vaihtoehdossa C-D3 uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen yhteispylvään rinnalle ja uutta 110 kilovoltin voimajohtoa ei tarvita. Reittiosuuden pituus on noin 1 km.

Reittiosuus D-E (Honkas-Ön) sisältää kolme teknistä vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa D-E1 suunniteltu 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Tuovila-Hirvisuo 400 kilovoltin voimajohdon kanssa samoihin olemassa oleviin yhteispylväisiin ja 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu tämän rinnalle. Vaihtoehdoissa D-E2 ja D-E3 toinen suunnitelluista voimajohdoista, 400 tai 110 kilovoltin johto, sijoittuu nykyisen 400 kilovoltin Tuovila-Hirvisuo voimajohdon kanssa samoihin olemassa oleviin yhteispylväisiin ja toinen täysin uuteen maastokäytävään kiertäen alueen asutusta. Vaihtoehdosta riippuen reittiosuuden D-E pituus on noin 4–5 km.

Reittiosuus E-F (Ön-Norrvik): 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle uuteen vapaasti seisovaan yhteispylvääseen. Reittiosuuden pituus on noin 3 km.

Reittiosuus F-G (Norrvik-Hirvisuo): 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle ja uusi 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisten Hirvisuo-Wisaforest A ja B 110 kilovoltin voimajohtojen rinnalle niiden pohjoispuolelle. Reittiosuuden pituus on noin 3 km.

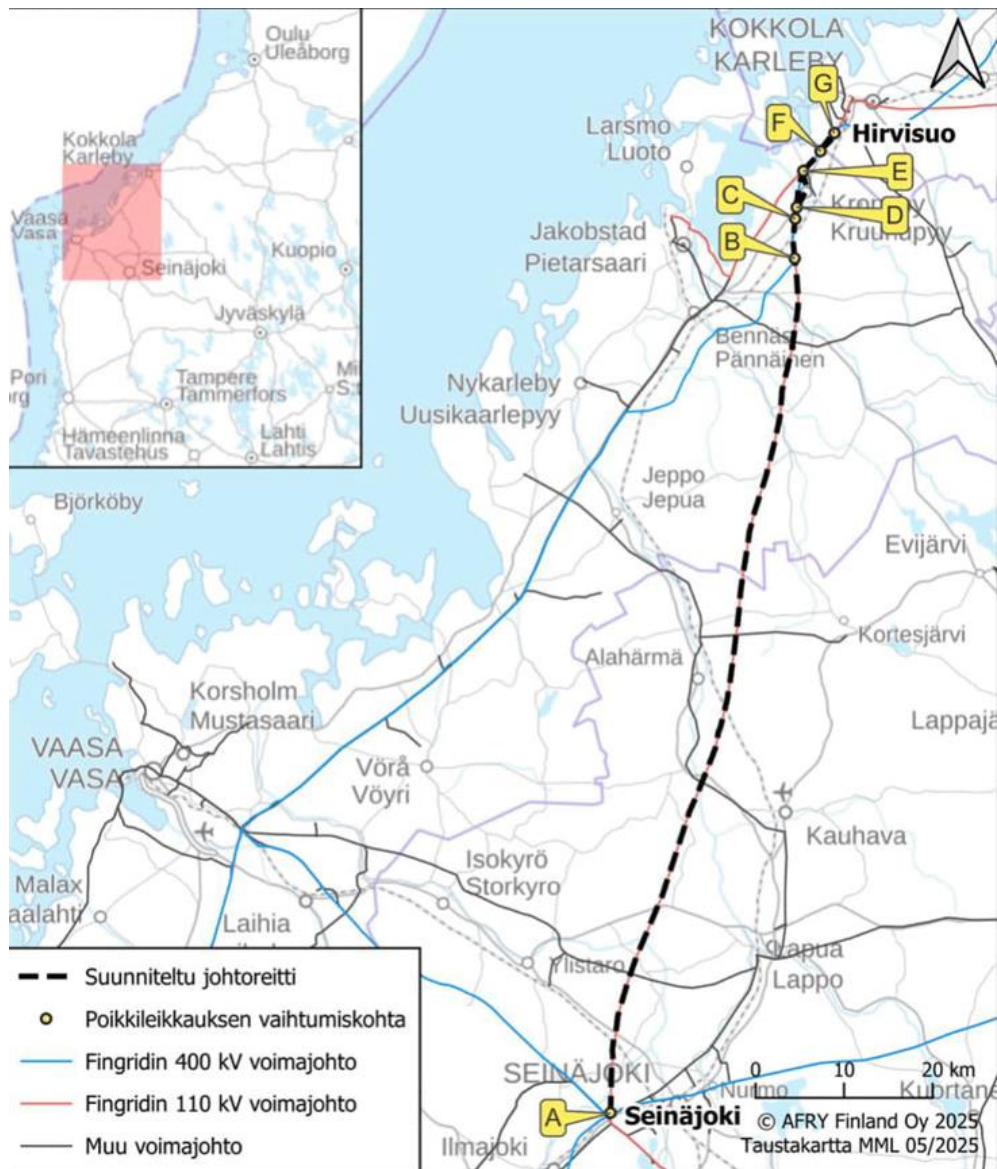

Kuva1. Tarkasteltava Seinäjoki-Hirvisuo voimajohtoreitti osuuksittain (taustakartta©MML2025, Afry Finland Oy 2025).

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävillä pito

Asiakirjat ovat nähtävillä **20.11. – 22.12.2025** seuraavasti:

Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla

www.ymparisto.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-voimajohto-YVA.

Kuulutuksen ja arviointiohjelman paperiversiot:

- Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6, 60101 Seinäjoki
- Ilmajoen kunnanvirasto, Ilkantie 17 (tekninen osasto), 60800 Ilmajoki
- Kulttuuri- ja yrityskeskus Vanhan Paukun info- ja asiointipiste, Vanhan paukuntie 1 62100 Lapua
- Kauhavan kaupungintalo, Helakaari 10, Kauhava
- Alahärmän kirjasto, Yliviitalantie 1 A, 62300 Härmä
- Ylihärmän kirjasto, Päämajantie 18, 62375 Ylihärmä
- Uudenkaarlepyyn kaupungintalo, Topeliuksen puistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy
- Pedersören kunnantalo, Skrufvilankatu 2, Pännäinen
- Kruunupyyn kunnantalo, Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy
- Kokkolan kaupungintalo, Virkakuja 5, 67100 Kokkola

Lisäksi Seinäjoen, Lapuan, Kauhavan, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan kaupunkeja sekä Ilmajoen, Pedersören ja Kruunupyyn kuntia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan.

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne **22.12.2025** mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Viitteeksi EPOELY/1948/2025.

Yhteysviranomaisen lausunto annetaan kuukauden kuluessa lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-voimajohto-YVA.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet järjestetään **maanantaina 1.12.2025 klo 18 Härmän kylpylässä, osoitteessa Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä ja tiistaina 2.12.2025 klo 18 Kokkolan kaupungintalolla, osoitteessa Virkakuja 5, 67100 Kokkola**. Tilaisuuksissa on kahvitus 17.30 alkaen.

Kokkolassa järjestettävässä tilaisuudessa huomioidaan ruotsinkielisyys.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Fingrid Oyj, Maria Arola, maria.arola@fingrid.fi, Tiina Koivunen, tiina.koivunen@fingrid.fi, puh. 030 395 5000.

YVA-konsultti: Afry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@afry.com, puh. 050 435 6507.

YVA-menettely: 31.12.2025 asti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Maija Nykänen, maija.nykanen@ely-keskus.fi, puh. 0295 026 223.

1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirasto, Maija Nykänen, puh. 0295 254 000 (vaihde).

Tämä kuulutus julkaistaan 20.11.2025 ja pidetään nähtävillä 22.12.2025 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus on julkaistu myös 20.11.2025 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-voimajohto-YVA.

Seinäjoki 19.11.2025

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS