




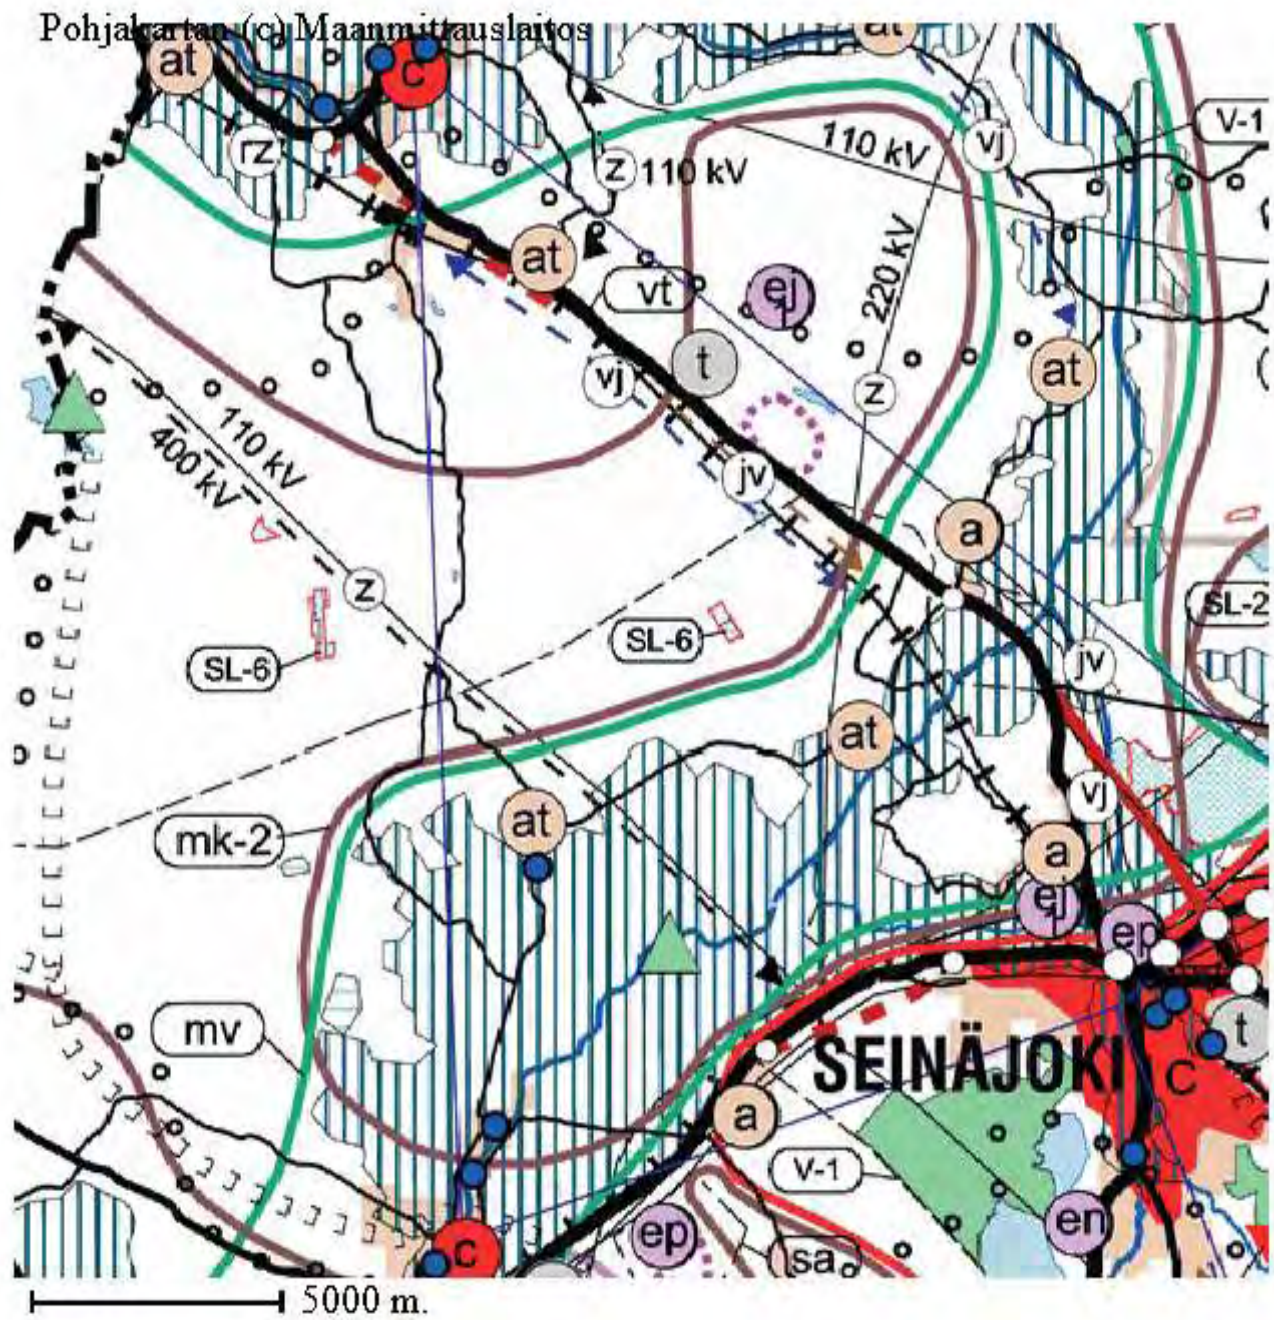

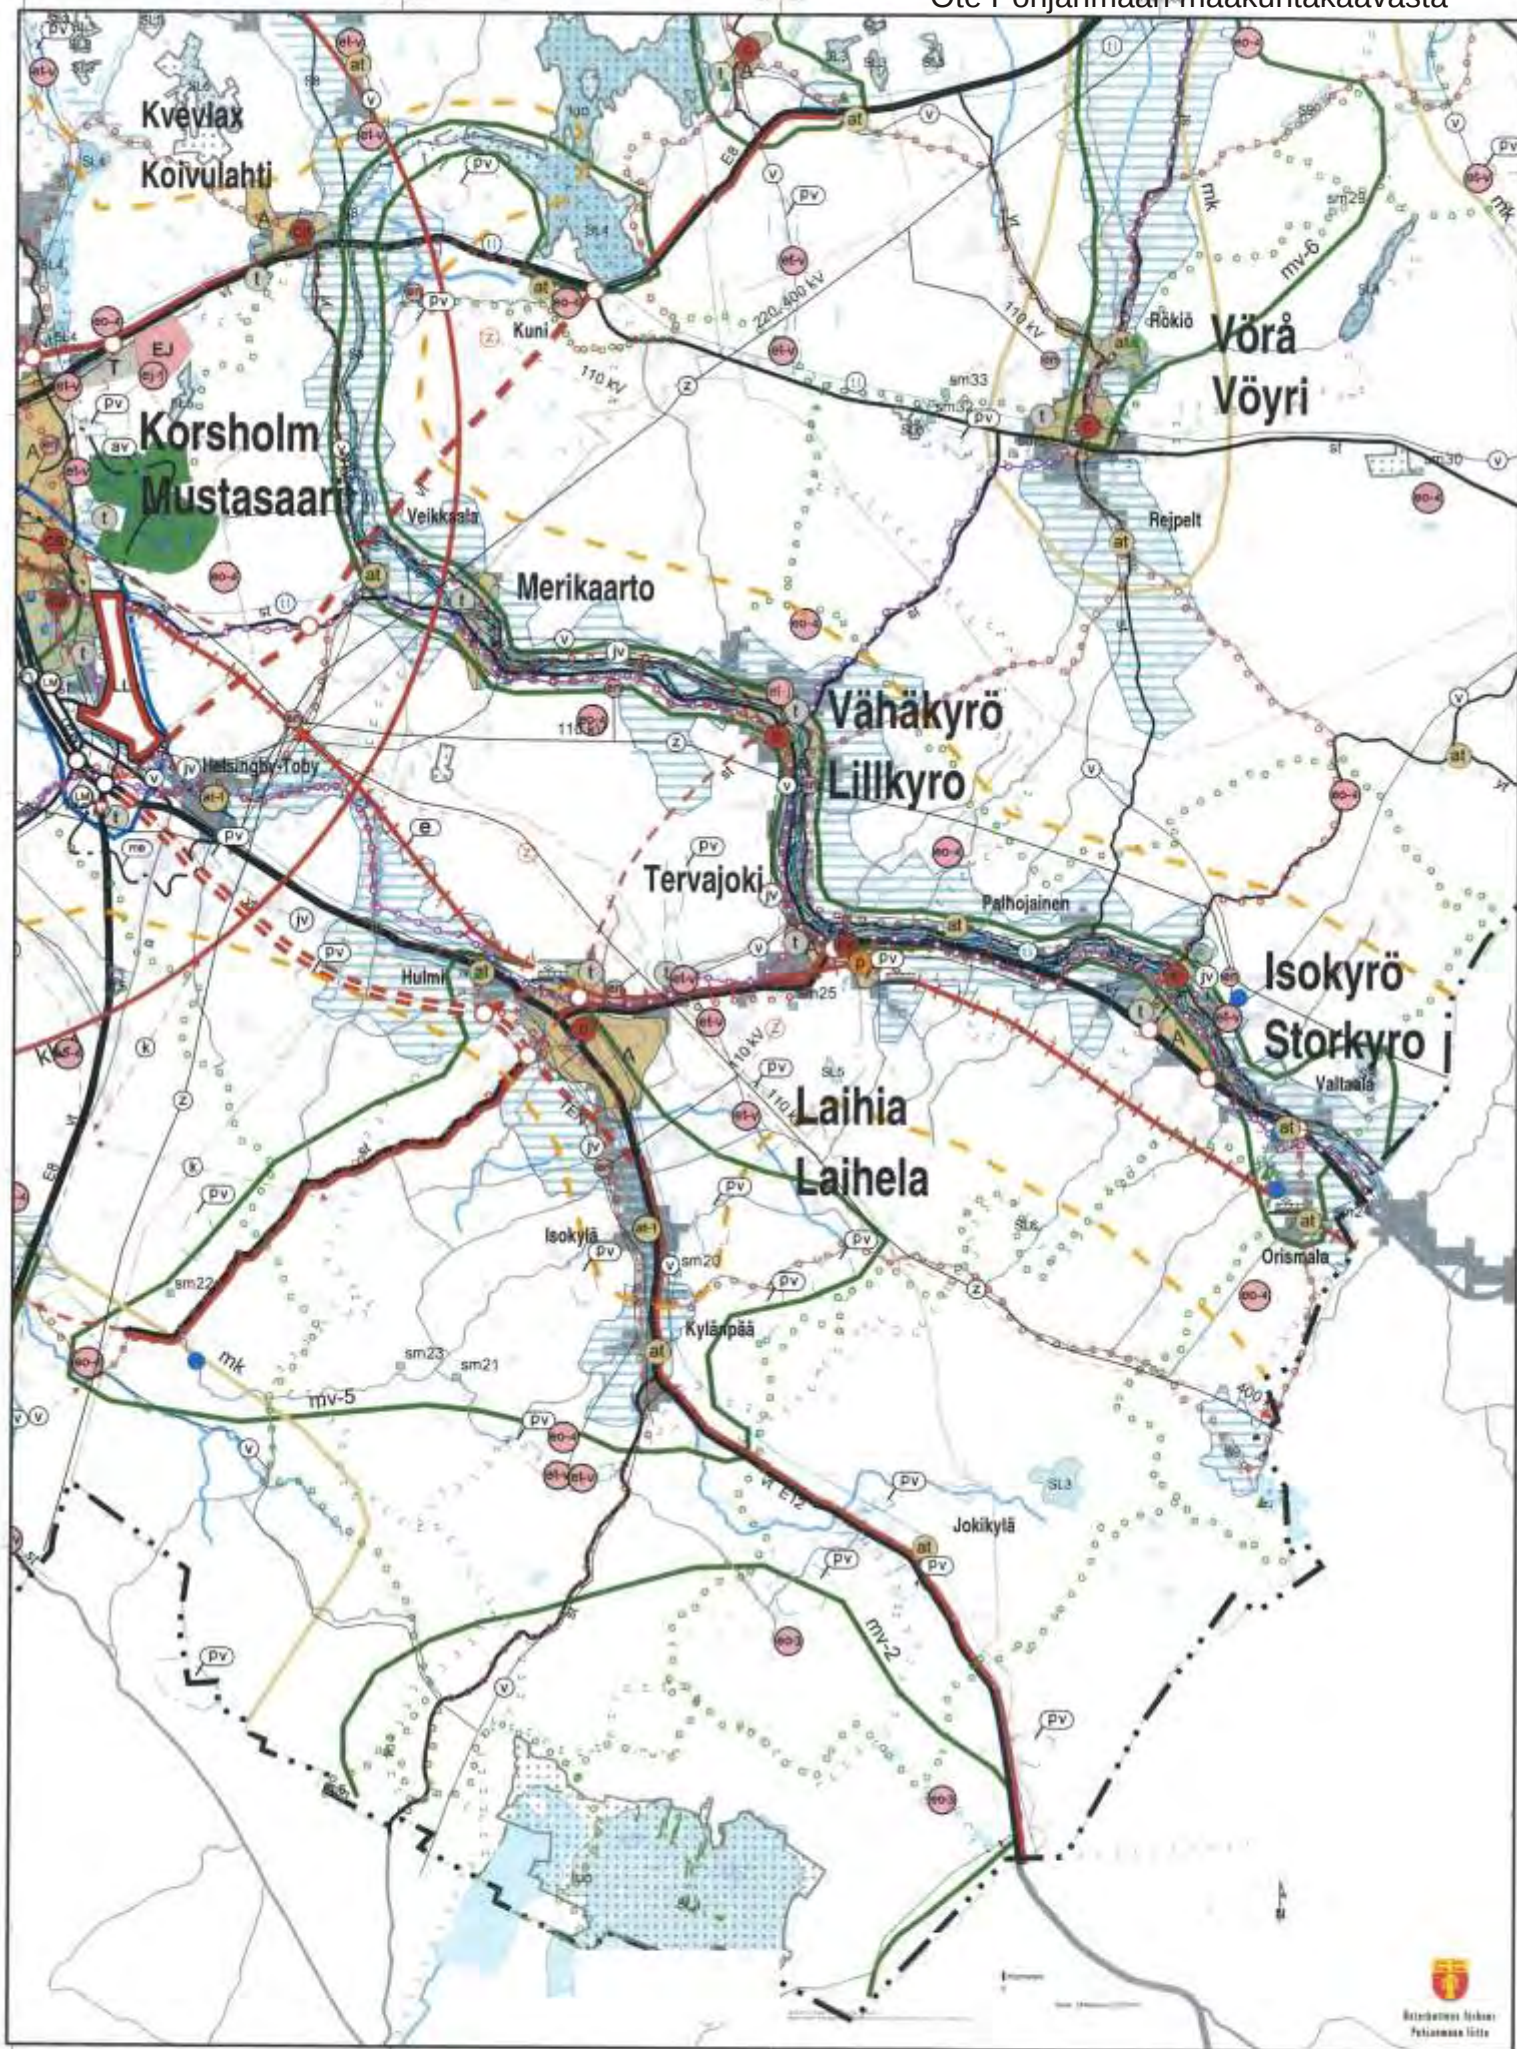


Skala 1:200 000

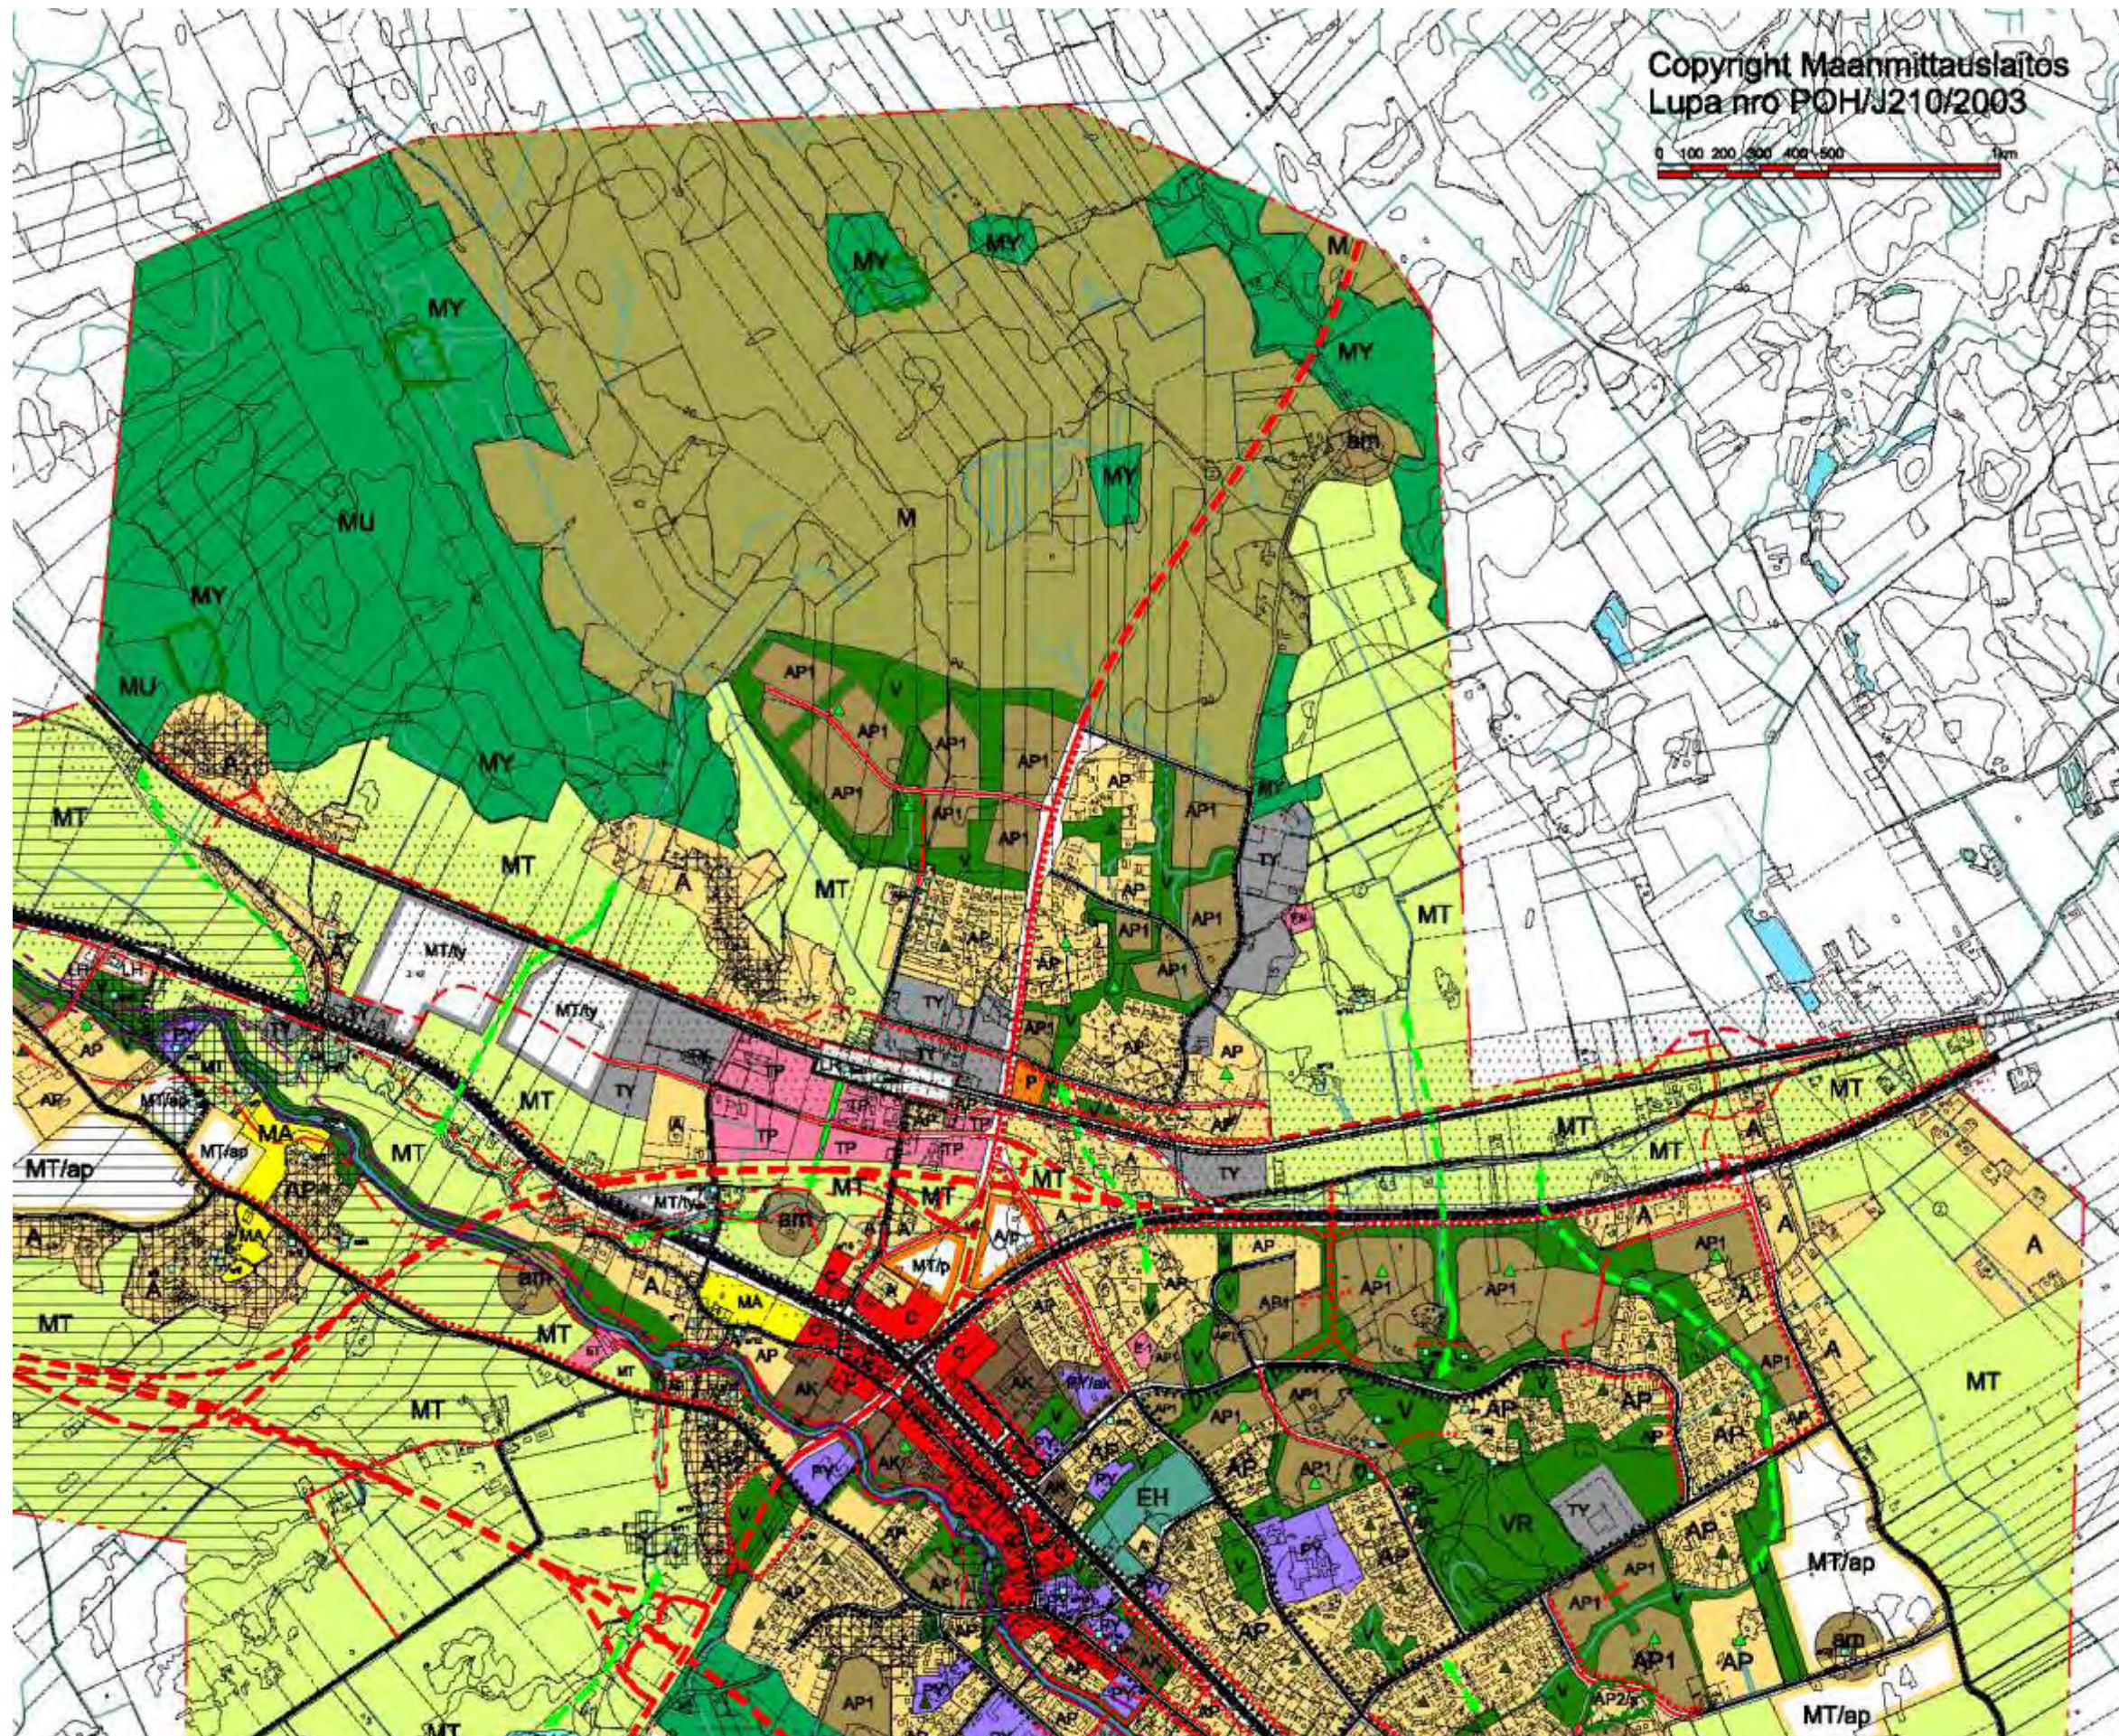

- M Maa- ja metsätalousvaltainen alue
- MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
- A Asuinpienalojen ja maatilojen alue
- MT Maatalousalue
- ⊙— 110 kV suurjännitelinja

Liite 4
Ote osayleiskaavasta;
Valtateiden vaikutusalueen ja
Jokikylän osayleiskaavat
(Jakkula, kylänpää, Ruto, Jokikylä)
Laihia

- M Maa- ja metsätalousvaltainen alue
- MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja
- A Asuinpienalojen ja maatilojen alue
- MT Maatalousalue
- 110 kV suurjännitelinja
(ei ole kaavassa)

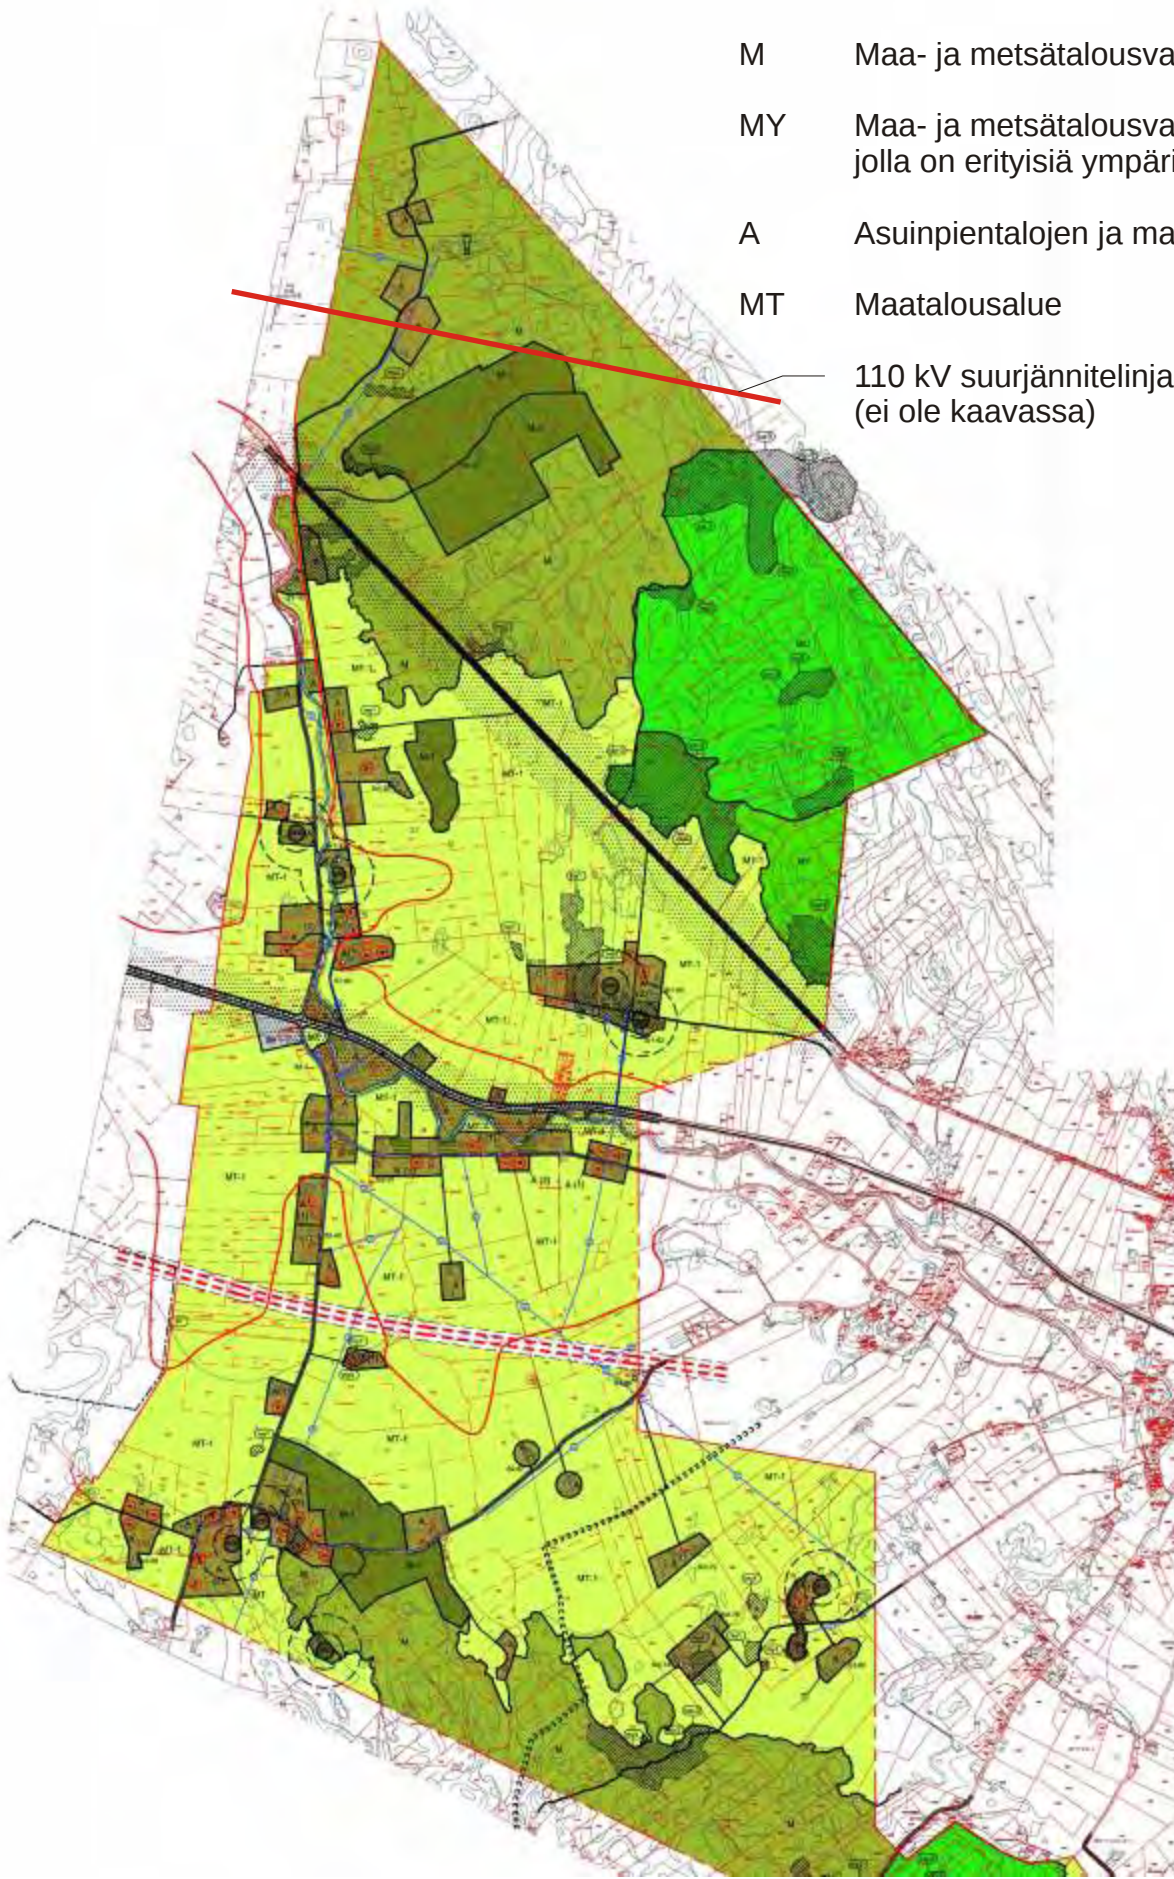

30.10.2006

200/304/2006

Fingrid Oyj
Ympäristö
PL 530
00101 HELSINKI

06 -11- 2006



VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönnö 9.6.2006, Museoviraston kirje 11.8.2006 (200/303/2006), tilauksenne 15.8.2006

ASIA / ÄRENDE

SEINÄJOKI-TUOVILA 400 kV JOHTOREITIN MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOIN- NIN TULOKSIA

ALUSTAVAT INVENTOINTITULOKSET

Museovirasto suoritti 18.-22.9.2006 välisenä aikana muinaisjäännösinventoinnin 400 kV voimajohto Seinäjoki-Tuovila linjalla. Inventointi keskittyi kartta-analyysin perusteella linjan kohdalla oleville potentiaalisimmille muinaisjäännösalueille.

Inventoinnin tuloksena on, että johtoreitin kohdalla tunnetaan tällä hetkellä yksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös (ks. liite-kartta). Kysymyksessä on Ylistaro Voisillanlakso-niminen kohde (Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä 1000 00 6223), jossa on kaksi pienikokoista, pronssi- ja/tai rautakauteen ajoittuvaa kiviröykkiötä. Kohteen keskikoordinaatit ovat: p = 6985616, i = 3266155, z = 40 m mpy.

Röykkiöt sijaitsevat suunnitellun voimajohdon linjalla välillä 140-150, pylvään nro 147 kohdalla. Muinaismuistolain 1 §:n mukaan kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Museovirasto kuitenkin katsoo, että koska edellä mainitut röykkiöt ovat osittain myöhemmän maankäytön vaurioittamia, niiden kohdalle voidaan riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen pylväs rakentaa. Näin ollen mikäli pylväs rakennetaan nykyisen suunnitelman mukaisesti on kohde tutkittava ennen voimalinjan rakentamista (muinaismuistolain 15 §). Tarvittaessa Museovirasto toimittaa kustannusarvion tutkimuskustannuksista. Muutoin 400 kV johtoreitin rakentamisessa ei ole muinaismuistolain asettamaa estettä.

Museovirasto tulee toimittamaan inventointiraportin kokonaisuudessaan sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa Fingrid Oyj:lle joulukuun 2006 loppuun mennessä.

Asiaa hoitaa Museoviraston Vaasan toimistossa tutkija Kaisa Lehtonen, puh. 0400-356 279, sähköposti: kaisa.lehtonen@nba.fi.

Osastonjohtaja



Leena Söyrinki-Harmo

Tutkija


Kaisa Lehtonen

Liitteet	Ote peruskartasta 1244 12 Orisberg
Tiedoksi	Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Pohjanmaan museo Länsi-Suomen ympäristökeskus
KAL/kal	

Voisillanlakso
Peruskarttaote 1244 12 Orisberg

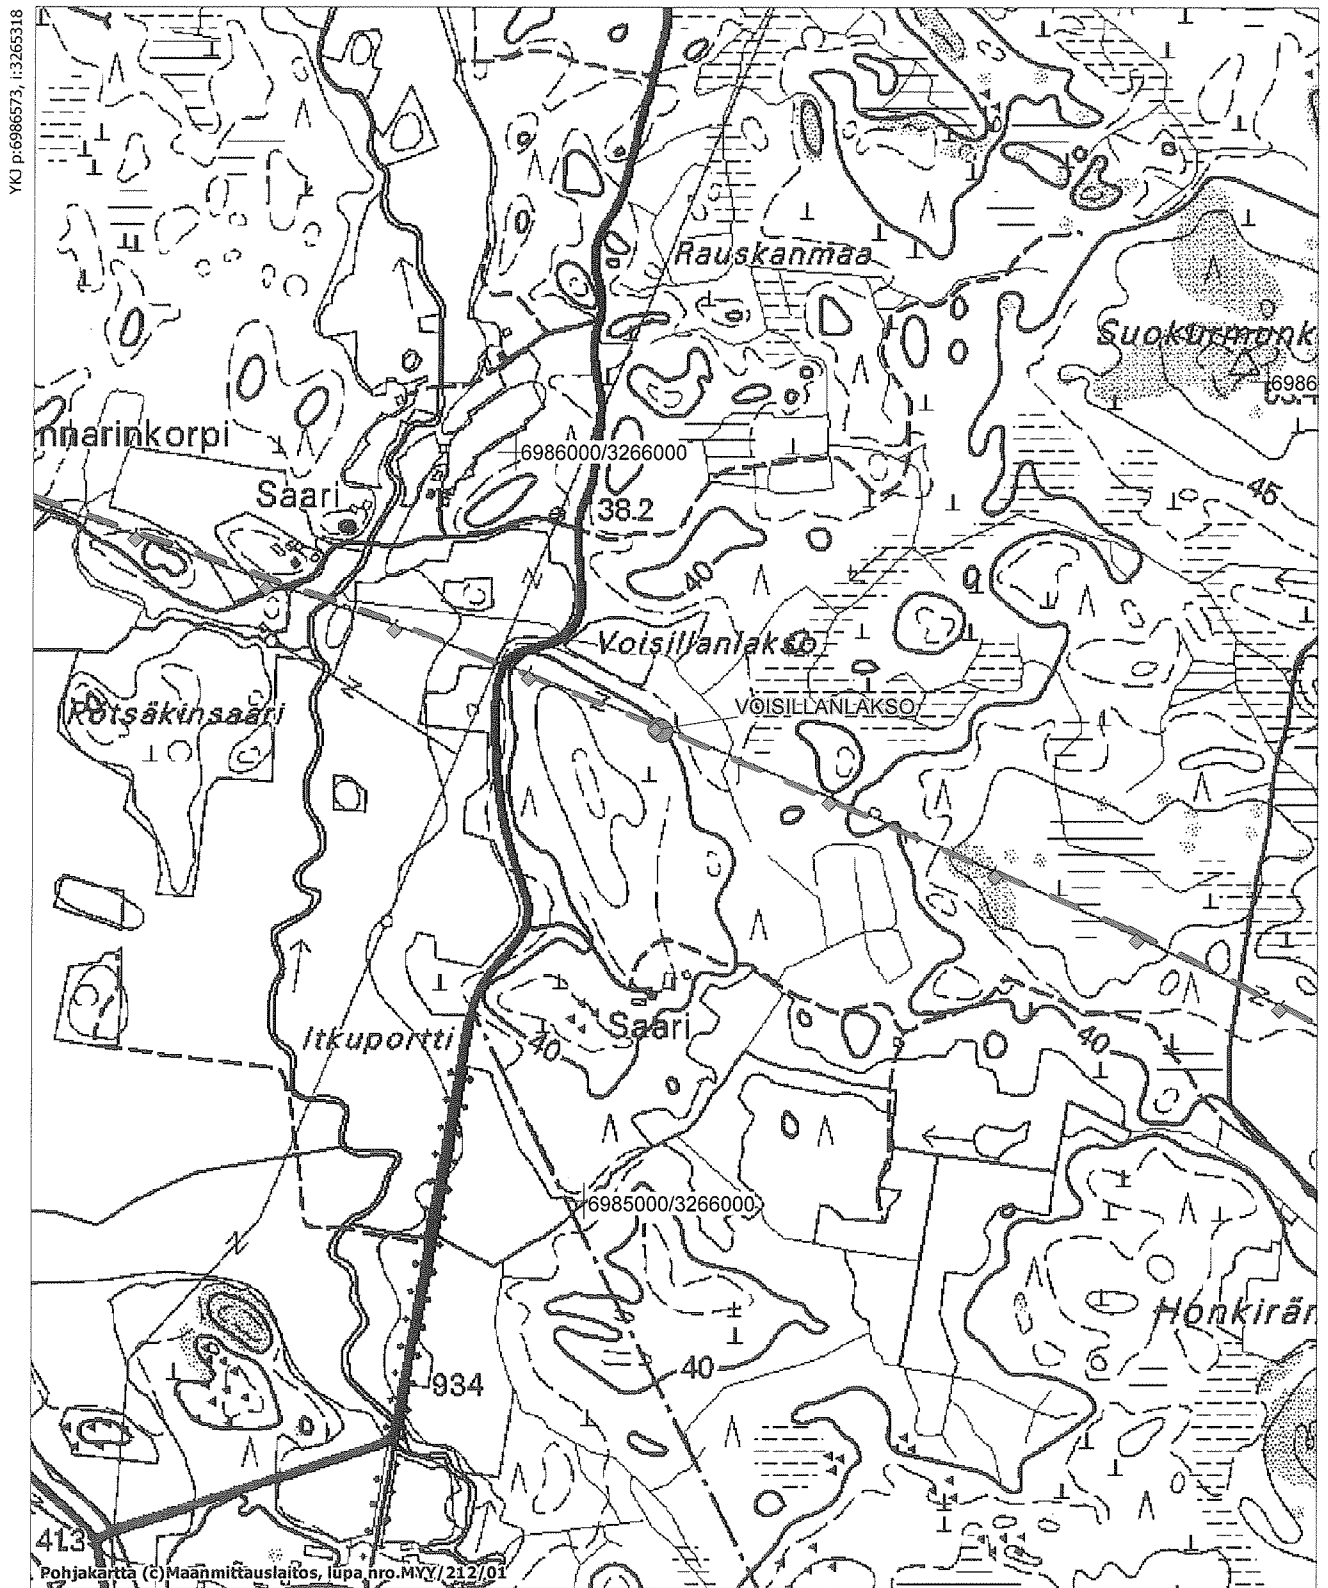

MK 1:10000

YKJ p:6984472, i:3267018

- Kiinteä muinaisjäännös ◆ Voimajohtopylväs — — — Suunniteltu voimajohto