



HÄMEENKYRÖN VOIMA OY

Raportti 2021

17.2.2021

12.1.2021

Sisällysluettelo

1	Yleistä.....	3
2	Tuotanto	3
3	Käyttötarkkailu	3
4	Polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailu.....	4
5	Polton tarkkailu	4
6	Savukaasujen puhdistuslaitteet.....	4
7	Laitoksen toiminnan tiedot 2021	5
7.1	Tuotanto ja polttoaineet	5
7.2	Ilmapäästöt	6
7.3	Päästöt vesistöön	6
8	Toiminnassa syntyvät jätteet.....	7

12.1.2021

1 Yleistä

Tässä raportissa luodaan katsaus Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitoksen toimintaan vuodelta 2021. Raportissa käsitellään tuotantomäärät, polttoaineen kulutukset sekä ympäristöluvan vaatimusten mukaiset raportoitavat tiedot.

Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitoksella on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 2.10.2015 myöntämä ympäristölupa Dnro 164/2015/1. Laitoksen tarkkailusta vastaavana henkilönä toimii käyttöpäällikkö Tero Siltanen. Laitoksen tarkkailusta vastaavana viranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Sari Tuomivaara.

2 Tuotanto

Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitos sijaitsee Hämeenkyrön kunnan Kyröskosken keskustaajamassa Metsä Board Kyrön tehdasalueella. Voimalaitos tuottaa energiaa Metsä Board Kyrön kartonkitehtaan sekä asuintaajamassa kaukolämmön jakelusta vastaavan Leppäkosken Sähkö Oy:n tarpeisiin.

Voimalaitoksen päätuotantolaitteistona toimii vuonna 2012 käynnistynyt moderni biovoimalaitos. Biovoimalaitoksen tekniikka on nykyaikaista ja se pystyy vastaamaan nykyisiin ympäristövaatimuksiin. Laitosta rakennettaessa erityinen huomio kiinnitettiin laitoksen savukaasujen puhdistukseen sekä toiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn hallitsemiseen.

Loppuvuodesta 2016 laitoksen polttoainevalikoimaan lisättiin kierrätyspolttoaineet. Tässä yhteydessä investoitiin entistä tarkempaan savukaasujen päästömittaukseen, jotta voidaan olla varmoja tiukennettujen päästörajojen saavuttamisesta.

Voimalaitos käyttää polttoaineinaan biopolttoaineita, turvetta, kierrätyspuuta ja kierrätyspolttoaineita. Tuki ja käynnistyspolttoaineena käytetään maakaasua. Laitoksen varakattilana toimiva maakaasukattila K6 muutettiin PIPO-asetuksen mukaiseksi alle 50MW kattilaksi 22.4.2020.

3 Käyttötarkkailu

Laitoksella seurataan prosessien tilaa jatkuvatoimisesti valvomosta ja valvontatiedot tallennetaan laitoksen käytönvalvontajärjestelmän tietokantaan.

Käyttöhenkilökunta seuraa toimintaa ympäri vuorokauden ja käyttää laitosta siten, etteivät luparajat ylity. Mahdollisista luparajojen ylityksistä kirjautuu automaattisesti hälytys automaatiojärjestelmään. Hälytykset kirjautuvat myös automaattisesti käytönvalvontajärjestelmän tietokantaan.

Prosessin ohjaukseen liittyvä tarkkailu kohdistuu myös päästöjen kannalta keskeisiin tekijöihin, kuten polttoaineiden kulutukseen, palamistapahtumaan ja kuorman vaihtelujen seurantaan. Käyttötarkkailu käsittää mm. polttoaineen kulutuksen ja laadun tarkkailun, kattiloiden, kaasuturbiinin ja savukaasujen puhdistuslaitteiden toiminnan ja kunnon tarkkailun sekä päästömittausten laadunvalvonnan. Voimalaitoksen prosessia, kuten palamisen tehokkuutta ja mahdollisia käyttöhäiriöitä, seurataan automaatiojärjestelmän avulla. Voimalaitoksessa käytettävien polttoaineiden kulutusta seurataan jatkuvatoimisten polttoaineen määramittarien avulla.

12.1.2021

4 Polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailu

Biokattilassa K8 poltetaan pääasiassa puupolttoaineita (puuhake, sahanpuru, kuori) sekä turvetta. Metsä Board Kyron tehtaan jätevedenpuhdistamon kuitulietettä poltetaan muuhun polttoaineeseen sekoitettuna. Biopolttoaineisiin voi sisältyä myös pieniä määriä SUPO-asetuksen 2 §:n 18 e) kohdassa tarkoitettua puujätettä. Puujäte on puhdasta puuta, pääasiassa käytöstä poistettuja kuormalavoja, eikä se sisällä kestopuuta tai rakennusjätettä. Turpeen käyttö polttoaineena lopetettiin voimalaitoksella huhtikuun 2021 lopulla.

Biokattilassa käytetään nykyään biopolttoaineiden ja turpeen lisäksi polttoaineena myös kiinteitä kierrätyspolttoaineita (SRF). Kierrätyspolttoaine toimii nykyisten puubiomassaperäisten polttoaineiden ja turpeen täydennyspolttoaineena, ja sitä käytetään noin 25 % vuosittaisesta polttoainetarpeesta. Kierrätyspolttoaineella tarkoitetaan yhdyskuntien ja teollisuuden polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikoilla lajitelluista jätteistä valmistettua polttoainetta, jonka tyypillisiä ainesosia ovat puu, pahvi- ja kartonkijäte, tekstiilit ja muovit.

Polttoainekuormat punnitaan autovaa'alla. Eri jakeista muodostetaan toimituseriä (yleensä yhden vuorokauden toimitus). Toimituserän kaikista kuormista otetaan näytteitä ja niistä muodostetaan kokoomanäyte, josta analysoidaan kosteus (Metsä Boardin laboratorio). Lisäksi toimituserien näytteistä kerätään kuukauden kokoomanäyte, josta analysoidaan kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo (hyväksytty ulkopuolinen laboratorio).

Biokattilan (K8) maakaasun kulutus mitataan määrämittarilla. Analyysitiedot saadaan kaasun toimittajalta.

5 Polton tarkkailu

Kierrätyspolttoaine syötetään turpeen tai biopolttoaineen sekaan siilojen jälkeiselle kuljettimelle. Kierrätyspolttoainetta sisältävä polttoaineseos siirretään kattilan syöttösiiloon ja siitä edelleen kattilan polttoainesyöttimien kautta kattilaan.

Kierrätyspolttoainetta sisältävän polttoaineen syöttö kattilan syöttösiiloon johtavalle kuljettimelle pysäytetään tilanteessa, jossa rinnakkaispolton edellyttämä savukaasun viipymäaika vaatimus yli 850 °C lämpötilassa (vähintään 2 s) ei täyty tai mikäli jokin päästöjen raja-arvoista ylittyy. Tässä tilanteessa syöttösiiloon syötetään ainoastaan puhdasta biopolttoainetta.

Laitoksen automaatioon on ohjelmoitu lukitus, joka estää kierrätyspolttoaineen syöttämisen laitoksen käynnistys- ja pysäytysjaksojen aikana ja silloin kun savukaasun viipymäaika vaatimus yli 850 °C lämpötilassa ei täyty.

6 Savukaasujen puhdistuslaitteet

Biokattila on varustettu SNCR -järjestelmällä, jolla alennetaan savukaasun NO_x-pitoisuutta. Kattilan savukaasujärjestelmä on varustettu letkusuodin-absorberi-laitteistolla, jolla poistetaan savukaasusta hiukkasia ja rikkidioksidia. Samalla savukaasusta poistuvat hiukkasten sisältämät raskasmetallit ja hiukkasten pintaan kaasufaasista kiinnittyneet haitta-aineet (Hg, dioksiinit/furaanit). Laitteisto poistaa rikkidioksidin lisäksi myös muita happamia kaasumaisia yhdisteitä (HCl ja HF).

12.1.2021


7 Laitoksen toiminnan tiedot 2021

7.1 Tuotanto ja polttoaineet

Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitoksen tuotantotiedot on esitetty taulukossa 1 ja käytetyt polttoaineet kuvassa 1.

Taulukko 1. Hämeenkyrön Voima Oy voimalaitoksen tuotantotiedot 2021.

Energian tuotanto		2021
sähköntuotanto (netto)	GWh	32,2
CHP-sähköntuotanto (netto)	GWh	32,2
Lauhdesähköntuotanto (netto)	GWh	0
lämmöntuotanto (netto)	GWh	256,4
Prosessilämmön tuotanto (netto)	GWh	218,4
Kaukolämmön tuotanto (netto)	GWh	38,0
Yksikön käyntitunnit ³⁾	[h]	8 640

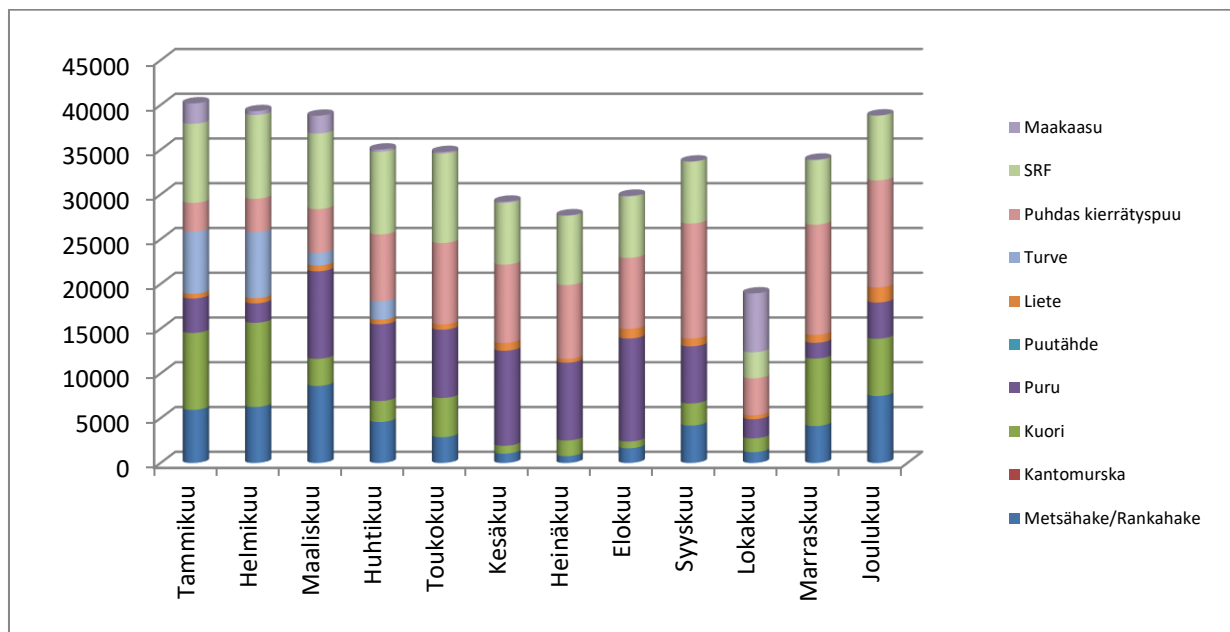


Kuva 1. Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitoksen vuonna 2021 käyttämät polttoaineet (MWh) ja niiden jakauma.

12.1.2021

7.2 Ilmapäästöt

Kuvassa 2 on verrattu Hämeenkyrön Voima Oy:n vuonna 2021 toteutuneita ilmapäästöjä päästöraja-arvoihin.

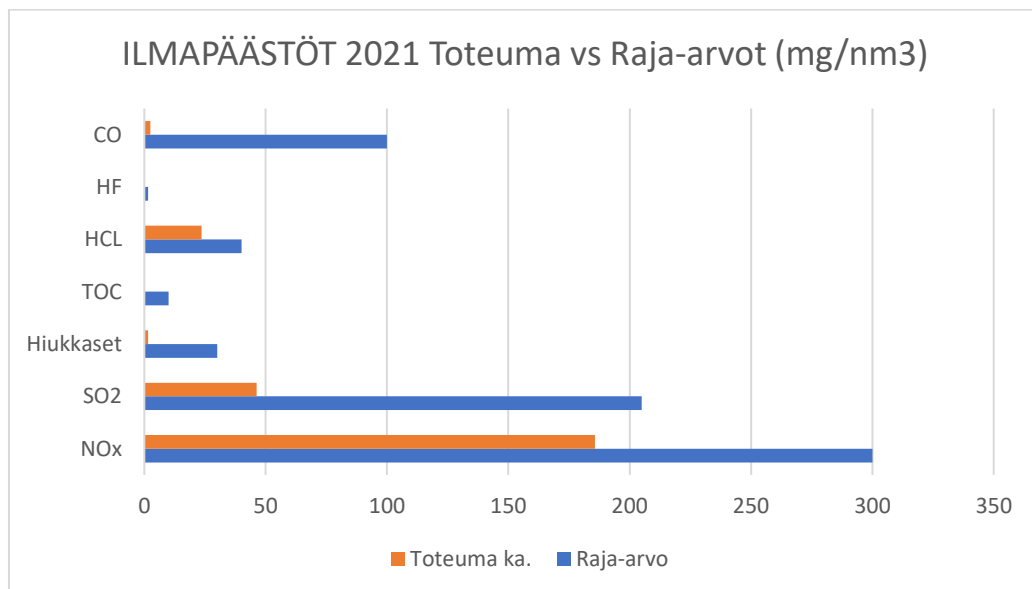

Kuva 2. Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitoksen vuonna 2021 toteutuneet ilmapäästöt verrattuna päästöraja-arvoihin.

7.3 Päästöt vesistöön

Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitoksella suoritettiin kattava jäähdytysvesien analysointi 2 kertaa vuoden 2021 aikana Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta. Analyysitulokset on esitetty taulukossa 2. Jäähdytysveden pitoisuuksille ei ole määritelty raja-arvoja.

Taulukko 2. Jäähdytysvesianalyysien tulokset 2021

12.1.2021

Määrittely	yksikkö	huhti.21	marras.21
*Sulfaatti	mg/l	-	3,9
*Liukoinen fosfori	µg/l	-	-
Fosfaattifosfori	mg/l	0,016	0,005
*Natrium	mg/l	2,8	2,5
*Kiintoaine	mg/l	3	<1
*pH	mg/l	6,2	6,9
*Sähkönjohtavuus	mS/m	4,9	4,1
*Fosfori	mg/l	0,07	0,029
*Kokonaistyyppi	mg/l	0,79	<1
*Kemiallinen hapen kulutus COD	mg/l	-	37
*Öljyn hiilivetyindeksi	mg/l	<0,05	<0,05
*Alumiini	mg/l	0,27	0,22
*Rauta (kokonais)	mg/l	0,59	0,63
*Kromi (kokonais)	mg/l	-	-
*Kupari (kokonais)	mg/l	-	-
*Nikkeli (kokonais)	mg/l	-	-
*Sinkki (kokonais)	mg/l	-	-
*Kadmium (kokonais)	mg/l	-	-
*Lyijy (kokonais)	mg/l	-	-
*Arseeni (kokonais)	mg/l	-	-

8 Toiminnassa syntyvät jätteet

Hämeenkyrön Voima Oy:n voimalaitoksella syntyy lentotuhkaa ja pohjatuhkaa. Lentotuhka ja pohjatuhka toimitetaan hyötykäyttöön JST-Kuljetuspalvelut Oy:n omistaman jätteenkäsittelyalueen maanrakennukseen. Muut jätteet raportoidaan Metsä Board Kyron jäteraportoinnin yhteydessä. Taulukossa 3 on esitetty vuonna 2021 muodostuneet lento- ja pohjatuhkan määrät.

Taulukko 3. Vuonna 2021 muodostunut lento- ja pohjatuhka.

2021	t
Lentotuhka	5834
Pohjatuhka	1360