



MKB-KUNGÖRELSE

Winda Energy Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för **Markjärvs vindkraftspark och elöverföring**. Miljökonsekvensbeskrivningen är den projektansvariges framställning om projektet och projektalternativens sannolikt betydande miljökonsekvenser.

I projektet planerar Winda Energy Oy att bygga en ny vindkraftspark i Markjärvs område i Kronoby. Projektområdet är cirka 1200 hektar och ligger cirka 5 km sydväst om Terjärv tätort. Enligt planen ska vindkraftsparken bestå av 9–14 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 320 meter och en rotor-diameter på högst 200 meter. Kraftverksmodellens enhetskapacitet är 6–10 MW. Vindkraftsparkens totala effekt kommer att vara 54–140 MW och den beräknade årliga nettoelproduktionen kommer att vara 186–520 GWh.

På projektområdet byggs en elstation, genom vilken elektriciteten överförs till stamnätet via jordkabel antingen via Terjärv elstation eller via kraftledningen Ventusneva–Evijärvi som kraftledningsanslutning. Elöverföringsrutten till Terjärv elstation är 7 kilometer och rutten till kraftledningen Ventusneva–Evijärvi är 14 kilometer.

Alternativen som bedöms vid MKB-förfarandet

Två alternativ granskas för placeringen av vindkraftverken (VE1 och VE2), tre alternativ för elöverföring (SVE1a, SVE1b och SVE2) samt ett jämförelsealternativ, i vilket projektet inte genomförs. Avgränsningen av projektområdet är den samma i alla alternativ.

VE0: Vindkraftverken och elöverföringen genomförs inte och projektområdet och planerade rutter för elöverföring förblir oförändrade.


VE1: 9 vindkraftverk byggs i projektområdet.

VE2: 14 vindkraftverk byggs i projektområdet.

SVE1a: Elöverföringen till stamnätet genomförs med en 110 kV jordkabel via Terjärv elstation. Ruttens längd är cirka 7 kilometer. En 110 kV jordkabel kräver i sin helhet en cirka 6 meter bred trådlös ledningsgata.

SVE1b: Elöverföringen till stamnätet genomförs med en eller flera 33 kV jordkablar som går i samma kabeldike via Terjärv elstation. Jordkablarna går till Terjärv elstation längs samma rutt som i alternativ SVE1a. Jordkablarna på 33 kV kräver i sin helhet en cirka 3–4 meter bred trådlös ledningsgata.

SVE2: Elöverföringen till stamnätet genomförs med en 110 kV jordkabel via kraftledningen Ventusneva–Evijärvi som kraftledningsanslutning. Ruttens längd är cirka 14 kilometer. En 110 kV jordkabel kräver i sin helhet en cirka 6 meter bred trådlös ledningsgata.

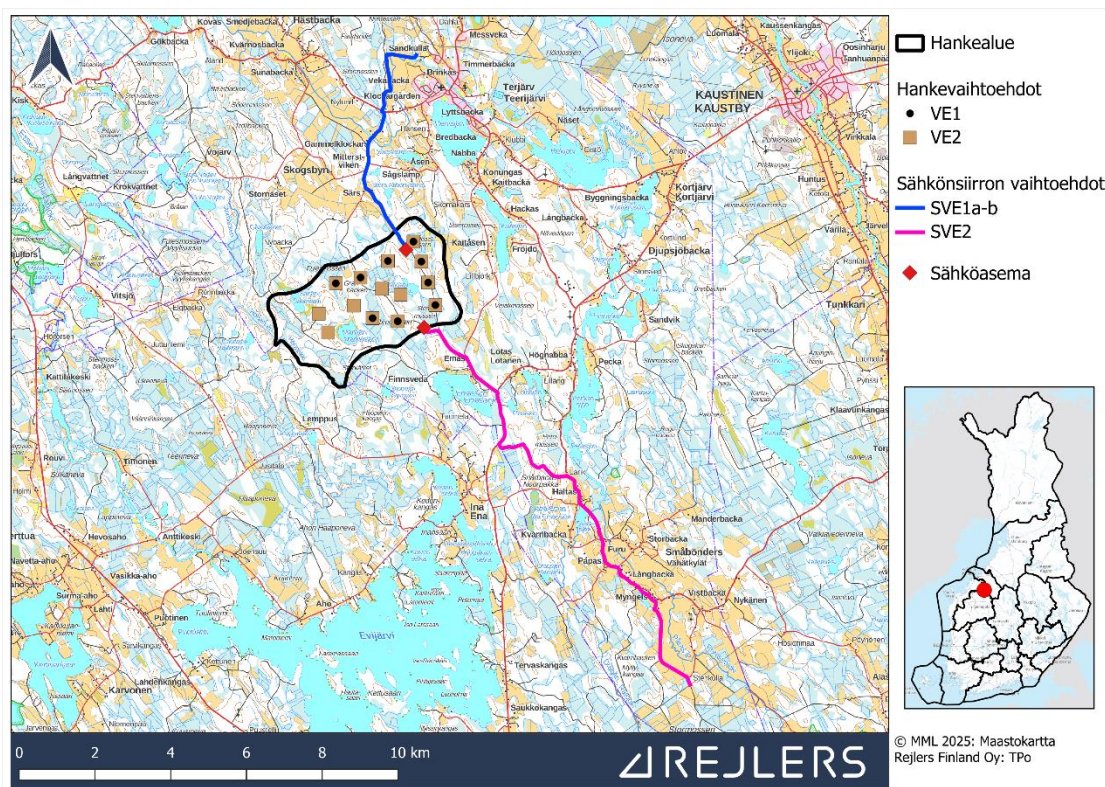

Miljökonsekvensbeskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende

Handlingarna är framlagda till påseende **30.4.–30.6.2025** enligt följande:

- Kungörelse: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats:
 - www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten
 - Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen på miljöförvaltningens webbplats: www.miljo.fi/markjarv-vindkraftspark-MKB

Pappersversioner av miljökonsekvensbeskrivningen och kungörelsen:

- Kronoby kommungård, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
- Terjärv bibliotek, Elisabetsvägen 3, 68700 Terjärv
- Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
- Evijärvi kommungård, Viskarinakio 3, 62500 Evijärvi
- Larsmo kommungård, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo

Dessutom har kommunerna Kronoby, Pedersöre, Evijärvi och Larsmo ombetts att meddela om kungörelsen på sina webbplatser www.kronoby.fi, www.pedersore.fi, www.evijarvi.fi, www.larsmo.fi

Åsikter och utlåtanden

Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligt senast **30.6.2025** på adressen: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. Referens EPOELY/1141/2024.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger sin motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen senast 29.9.2025. Den motiverade slutsatsen publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/markjarv-vindkraftspark-MKB

Informationsmöte för allmänheten

Ett för allmänheten öppet informationsmöte om bedömningsprogrammet ordnas tisdag 27.5.2025 kl. 17.00–19.00 på Terjärv Ungdoms Sportklubb rf (Terjärv Sportstuga), Smedasvägen 88, 68700 Terjärv (Kronoby). Kaffeservering från och med kl. 16.30. Man kan också delta elektroniskt i informationsmötet. Länken till mötet läggs ut före evenemanget på webbplatsen www.miljo.fi/markjarv-vindkraftspark-MKB.

Mer information:

Winda Energy Oy, Jan Tallqvist, jan.tallqvist@winda.fi, tfn 050 506 7035

MKB-konsult Rejlers Finland Oy, Teemu Mäkinen, teemu.makinen@rejl原因ers.fi, tfn 040 7617 172

Om MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Isla Hämmäläinen, isla.hamalainen@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 151.

Vasa 29.4.2025

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN