


Liite 3 Vaihtoehdon VE1 voimalasijoittelu



Murskemäen tuulivoimahanke

- Sähköaseman sijainti
- X VE1 tuulivoimala (Ø 200 m)
- Hankealue
- Etäisyys lähimmästä VE1 tuulivoimalasta
- Huoltotiet**
- Parannettava tie
- Uusi tie

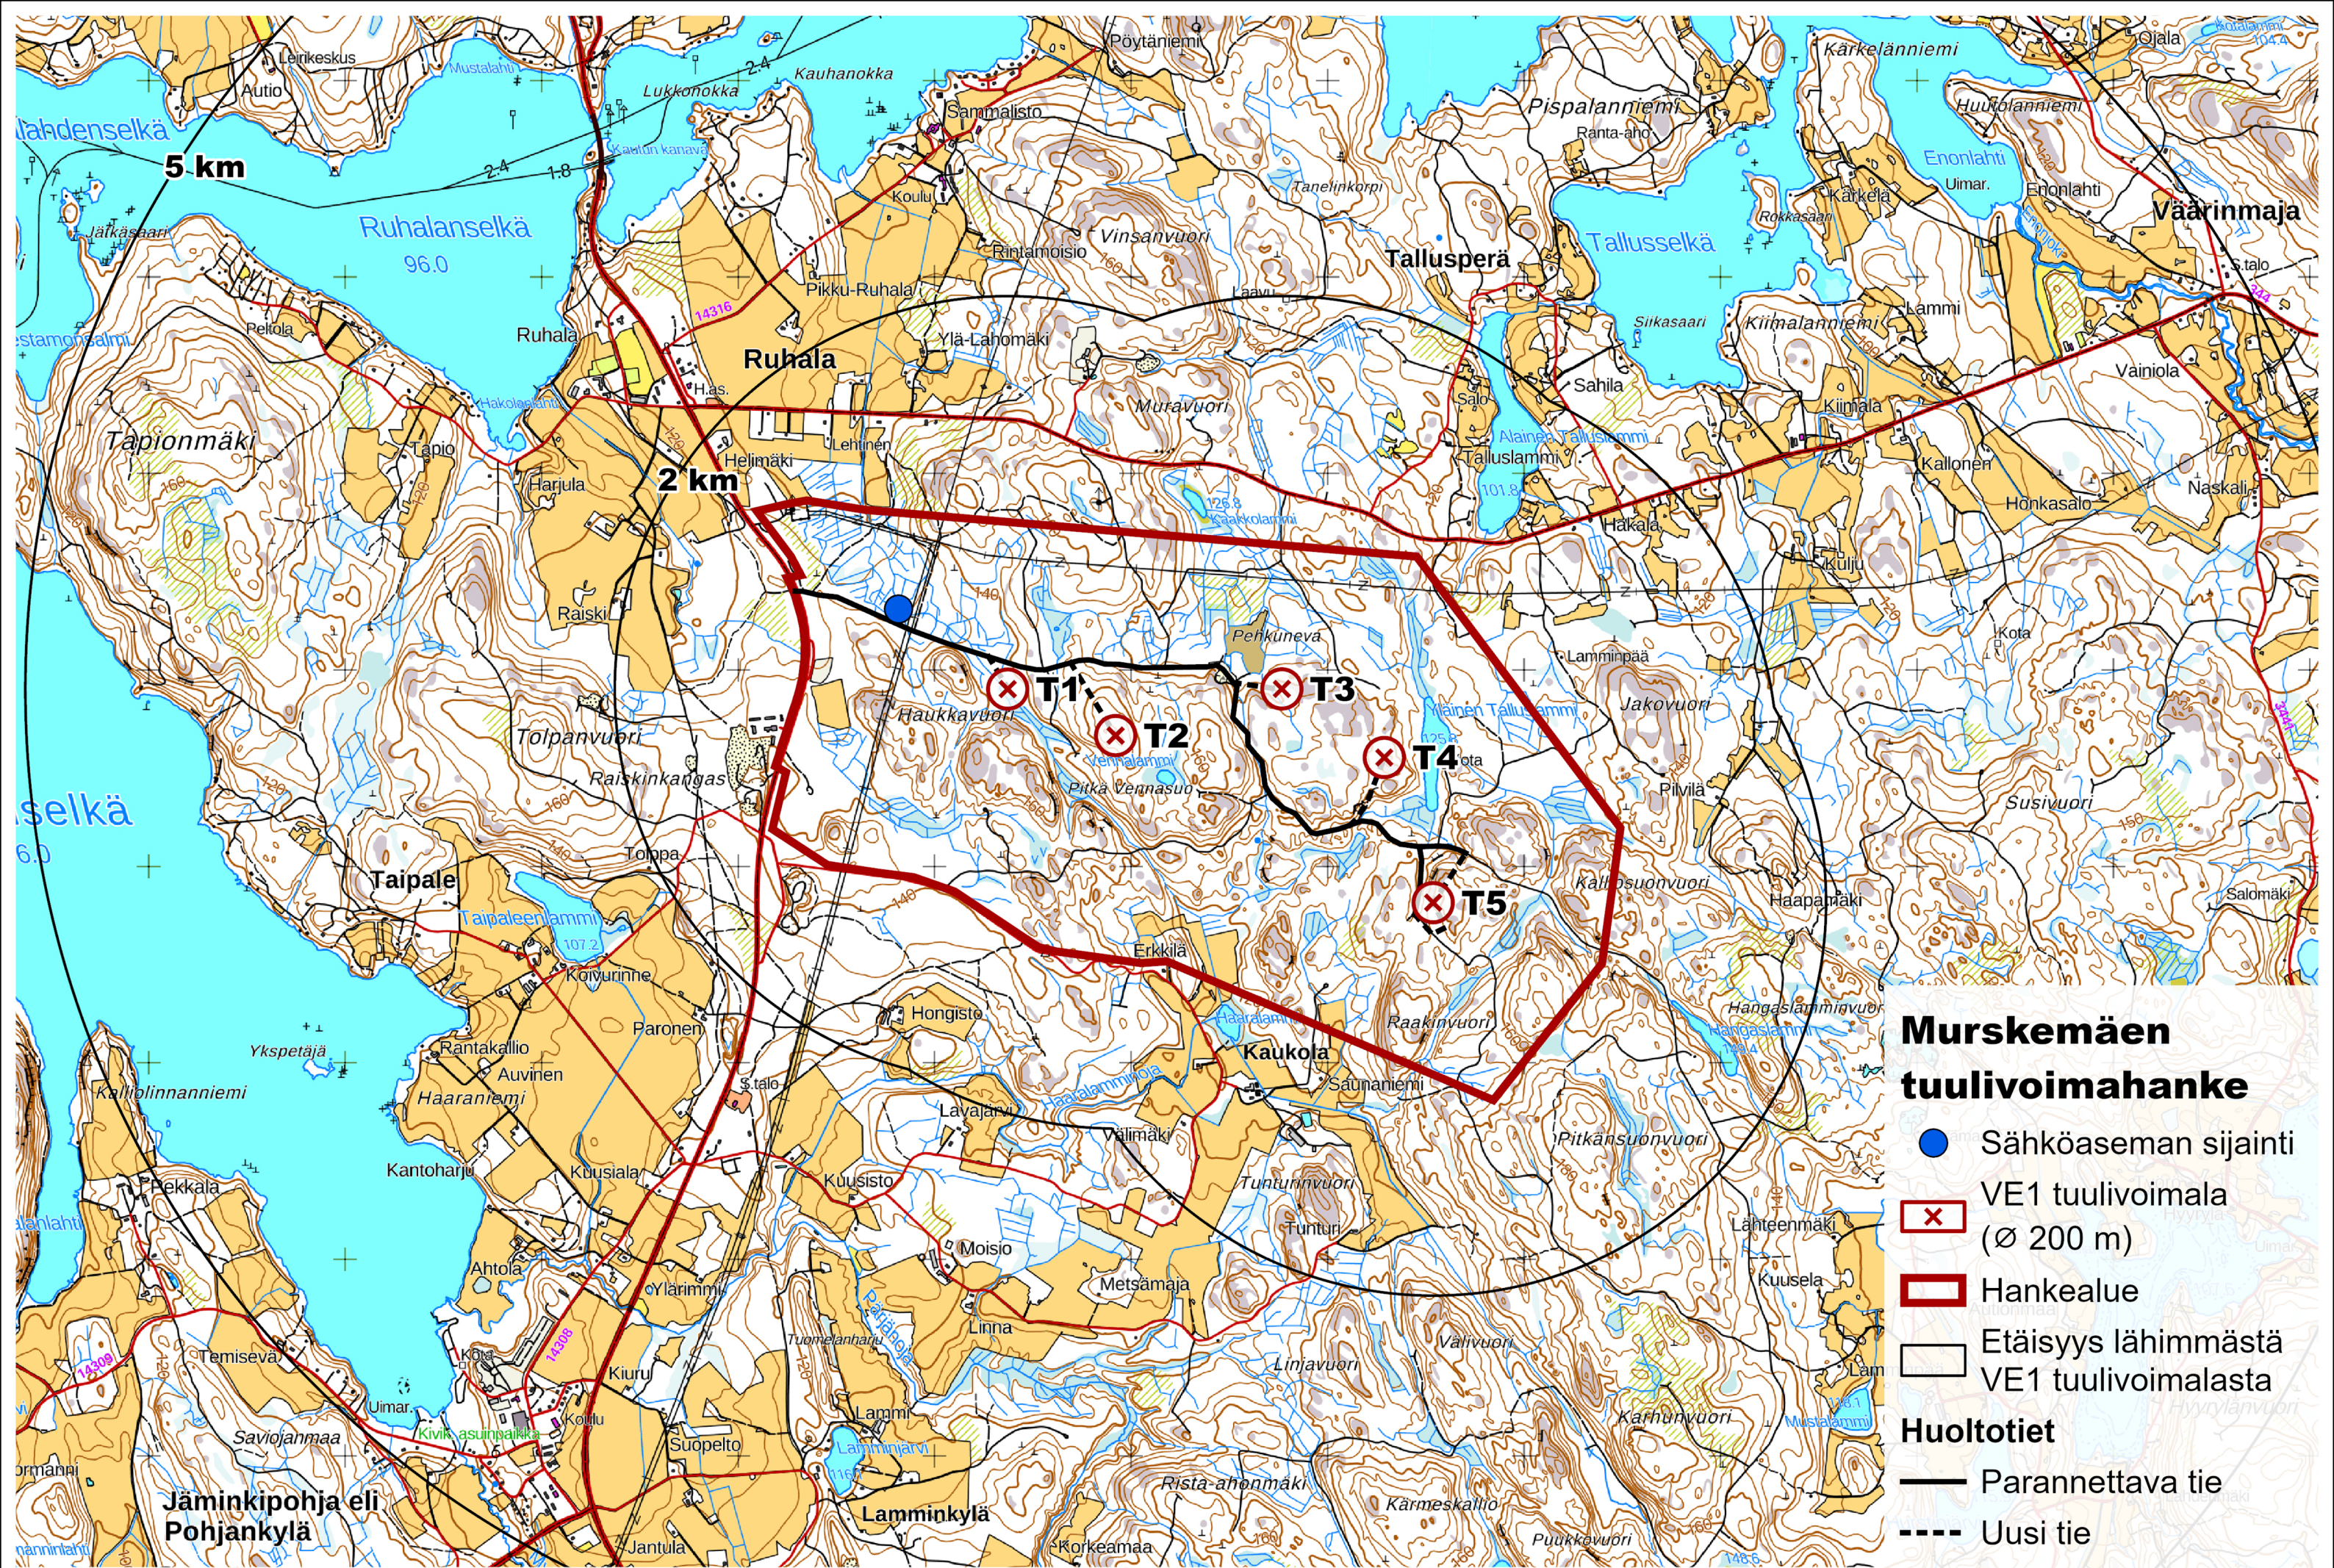