



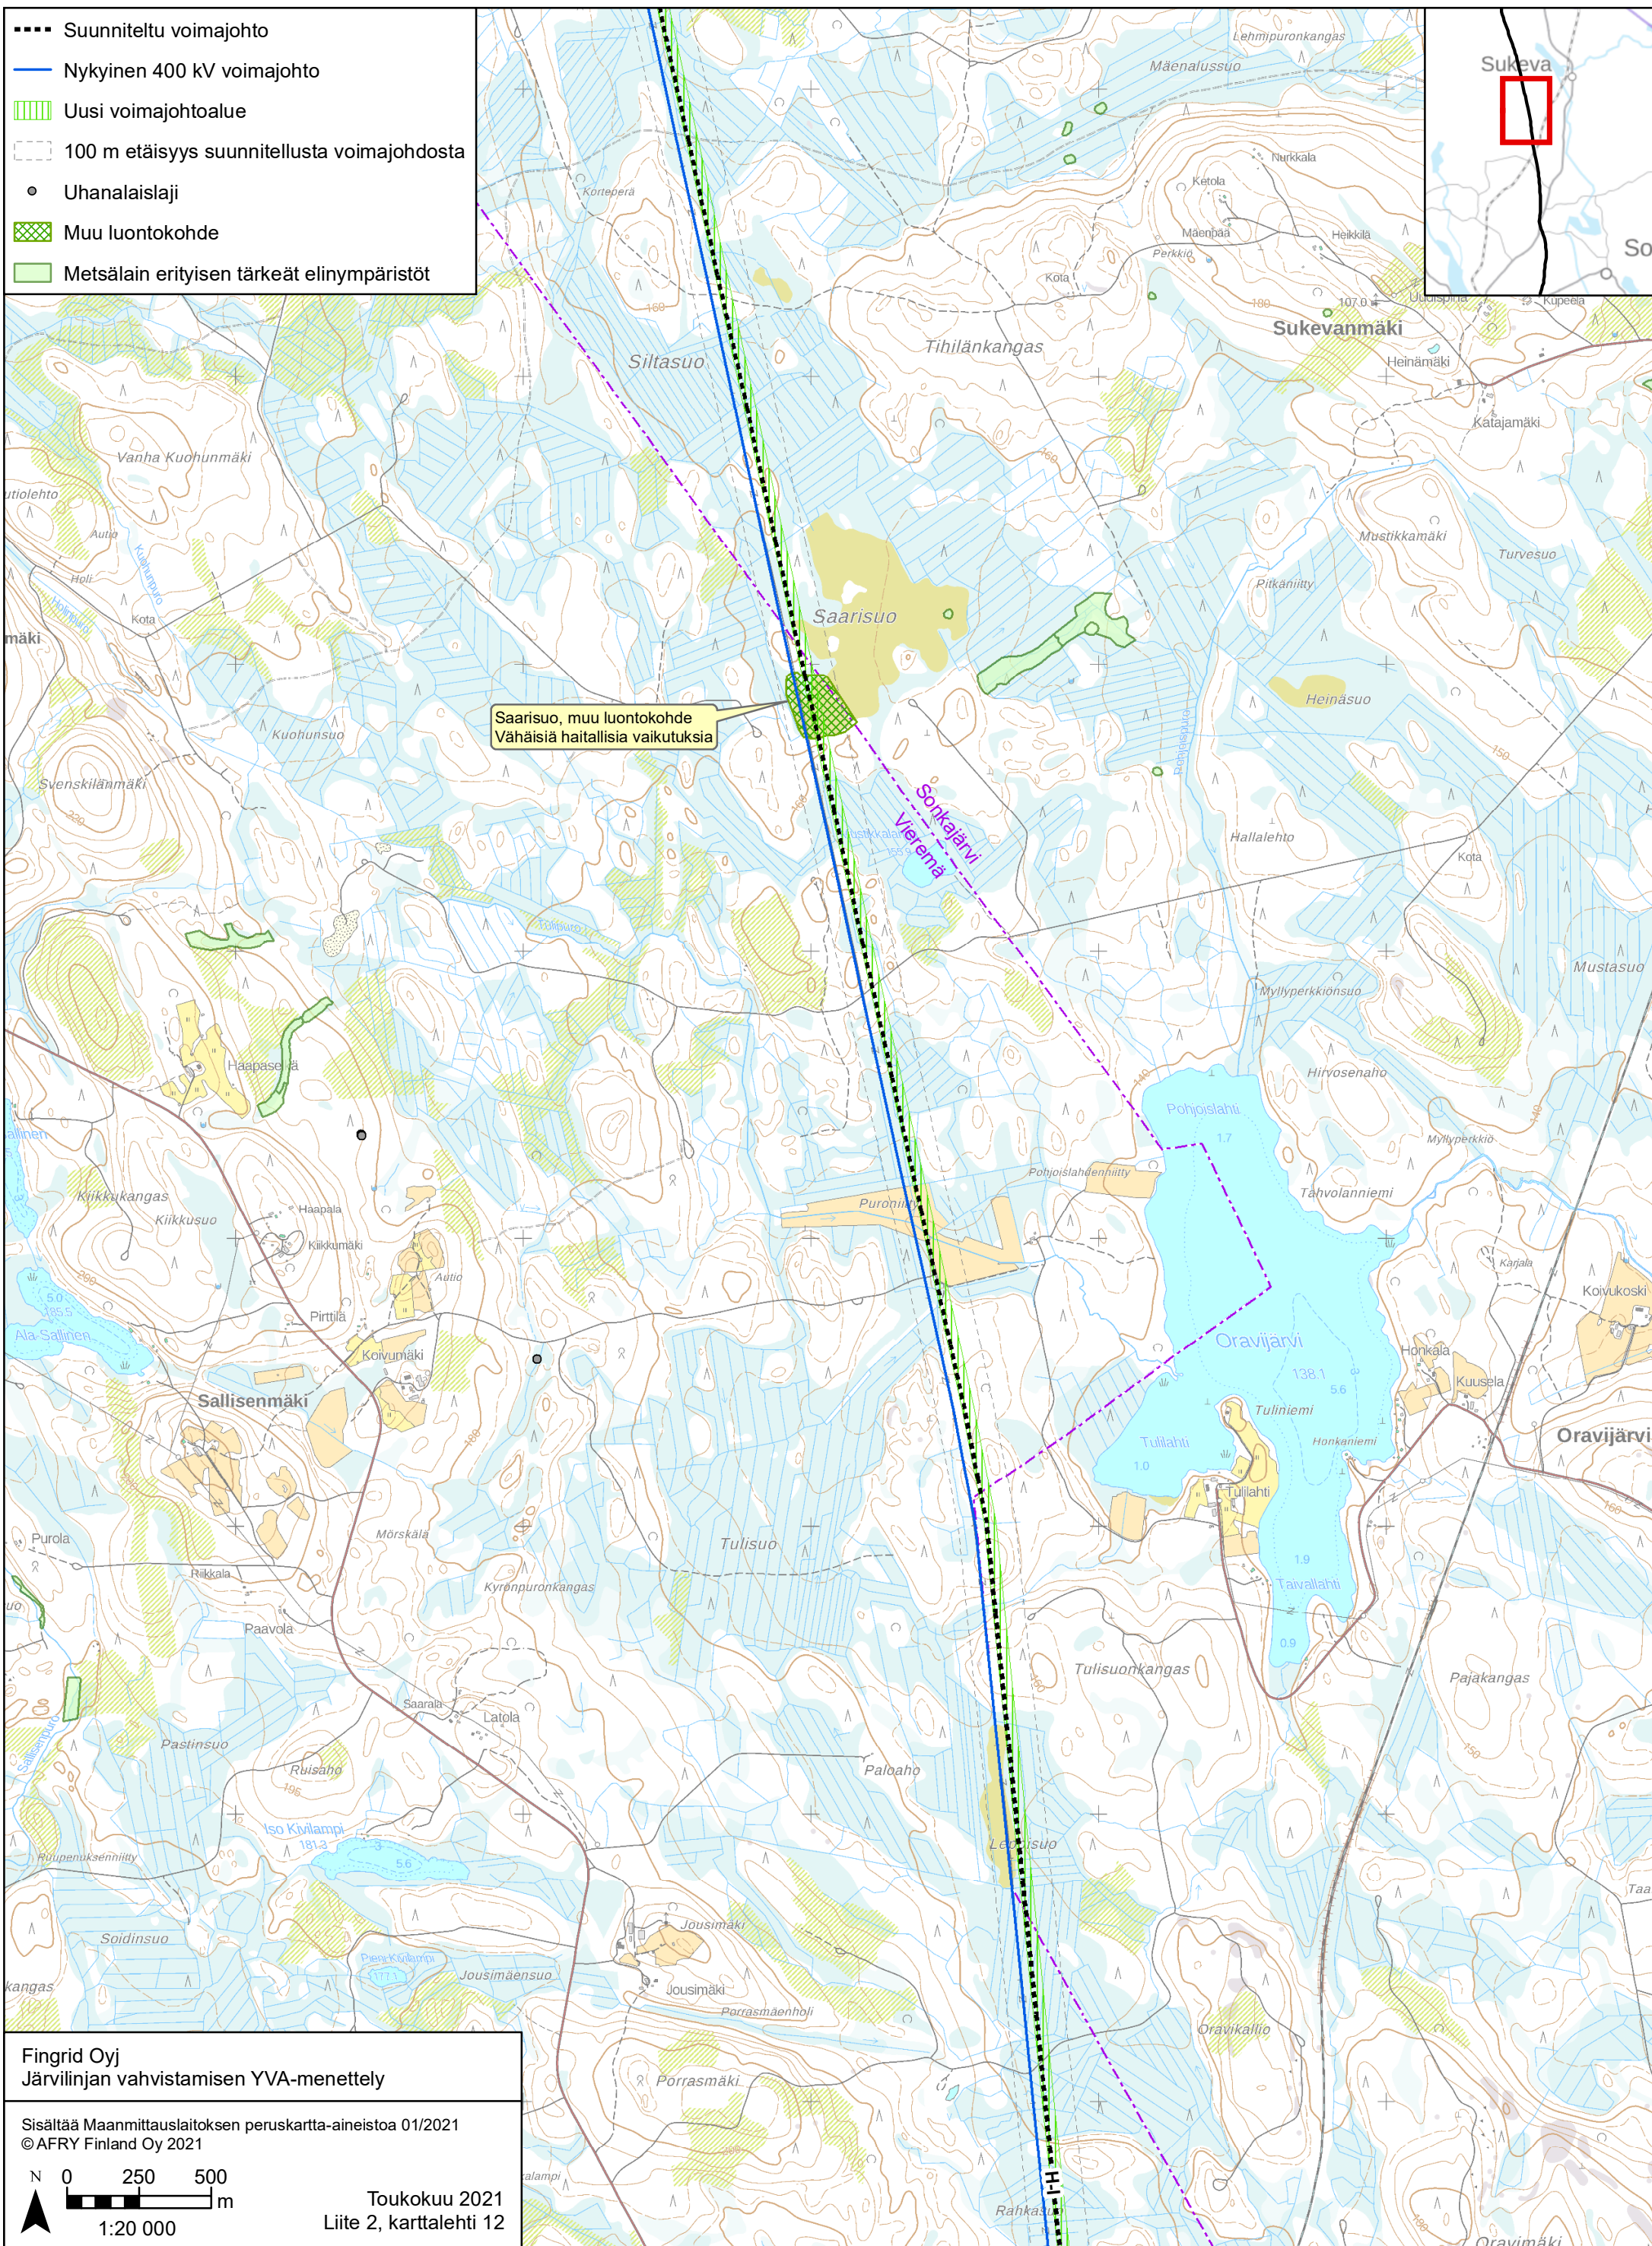


- Suunniteltu voimajohto
- Nykyinen 400 kV voimajohto
- ||||| Uusi voimajohtoalue
- - - 100 m etäisyys suunnitellusta voimajohdosta
- Asuinrakennus alle 300 m
- Lomarakennus alle 300 m
- Uhanalaislaji
- Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

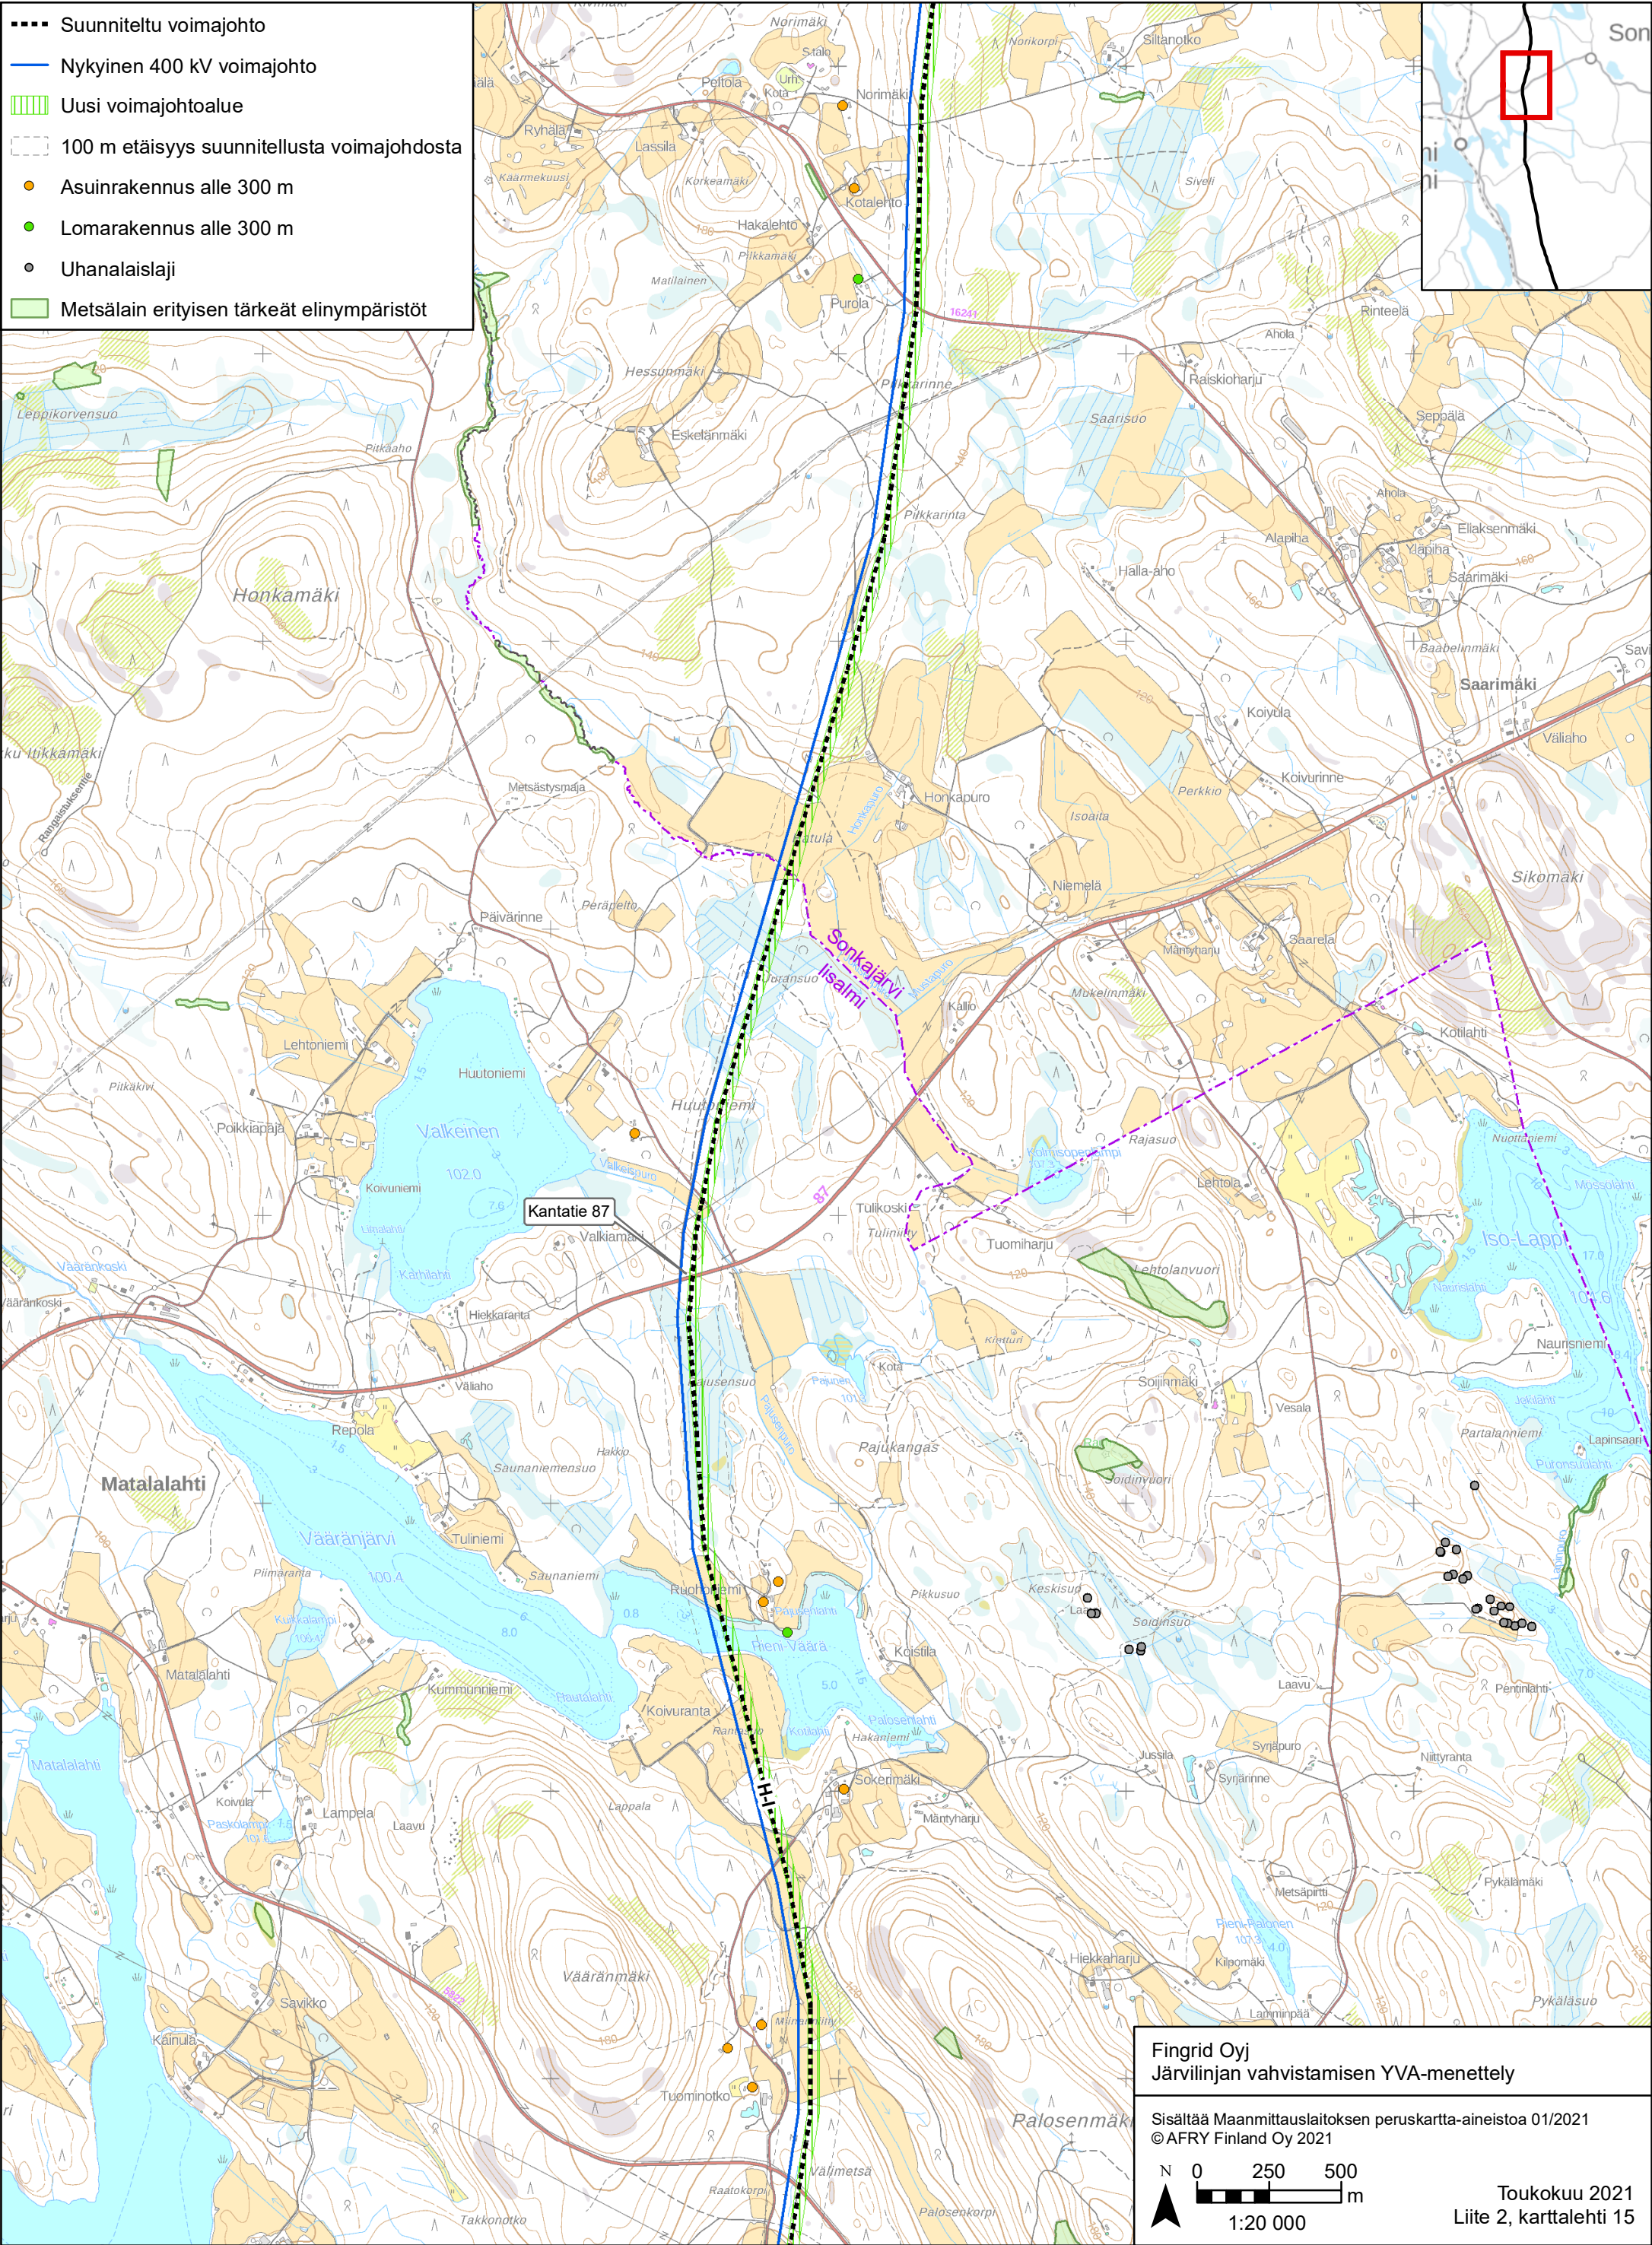

Fingrid Oyj
Järvilinjan vahvistamisen YVA-menettely

Sisältää Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa 01/2021
©AFRY Finland Oy 2021



Toukokuu 2021
Liite 2, karttalehti 15