




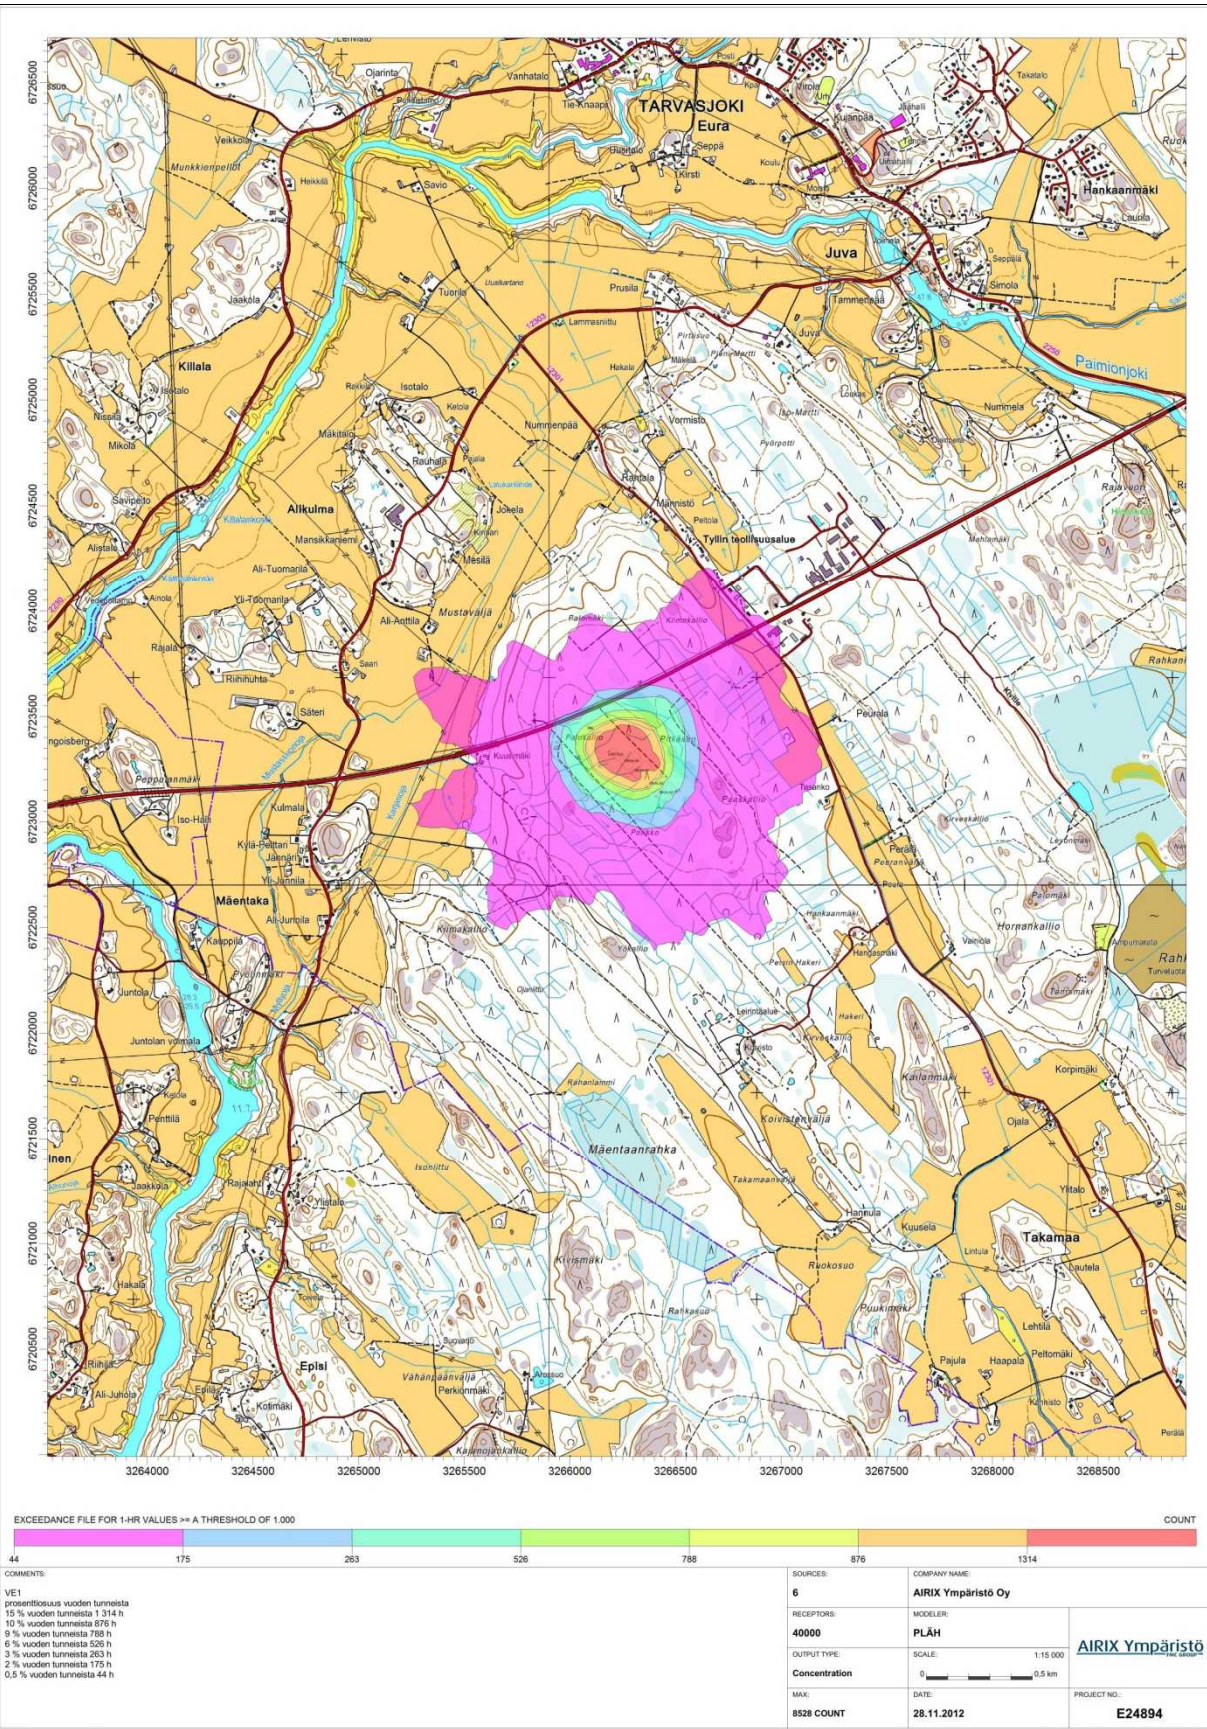


Kuva 1 Vaihtoehto VE1 (3 000 lihasika, 2 lieteallasta)
Vuoden hajutunnit 1 hy/m³, prosenttia vuoden tunneista, yhden tunnin haju

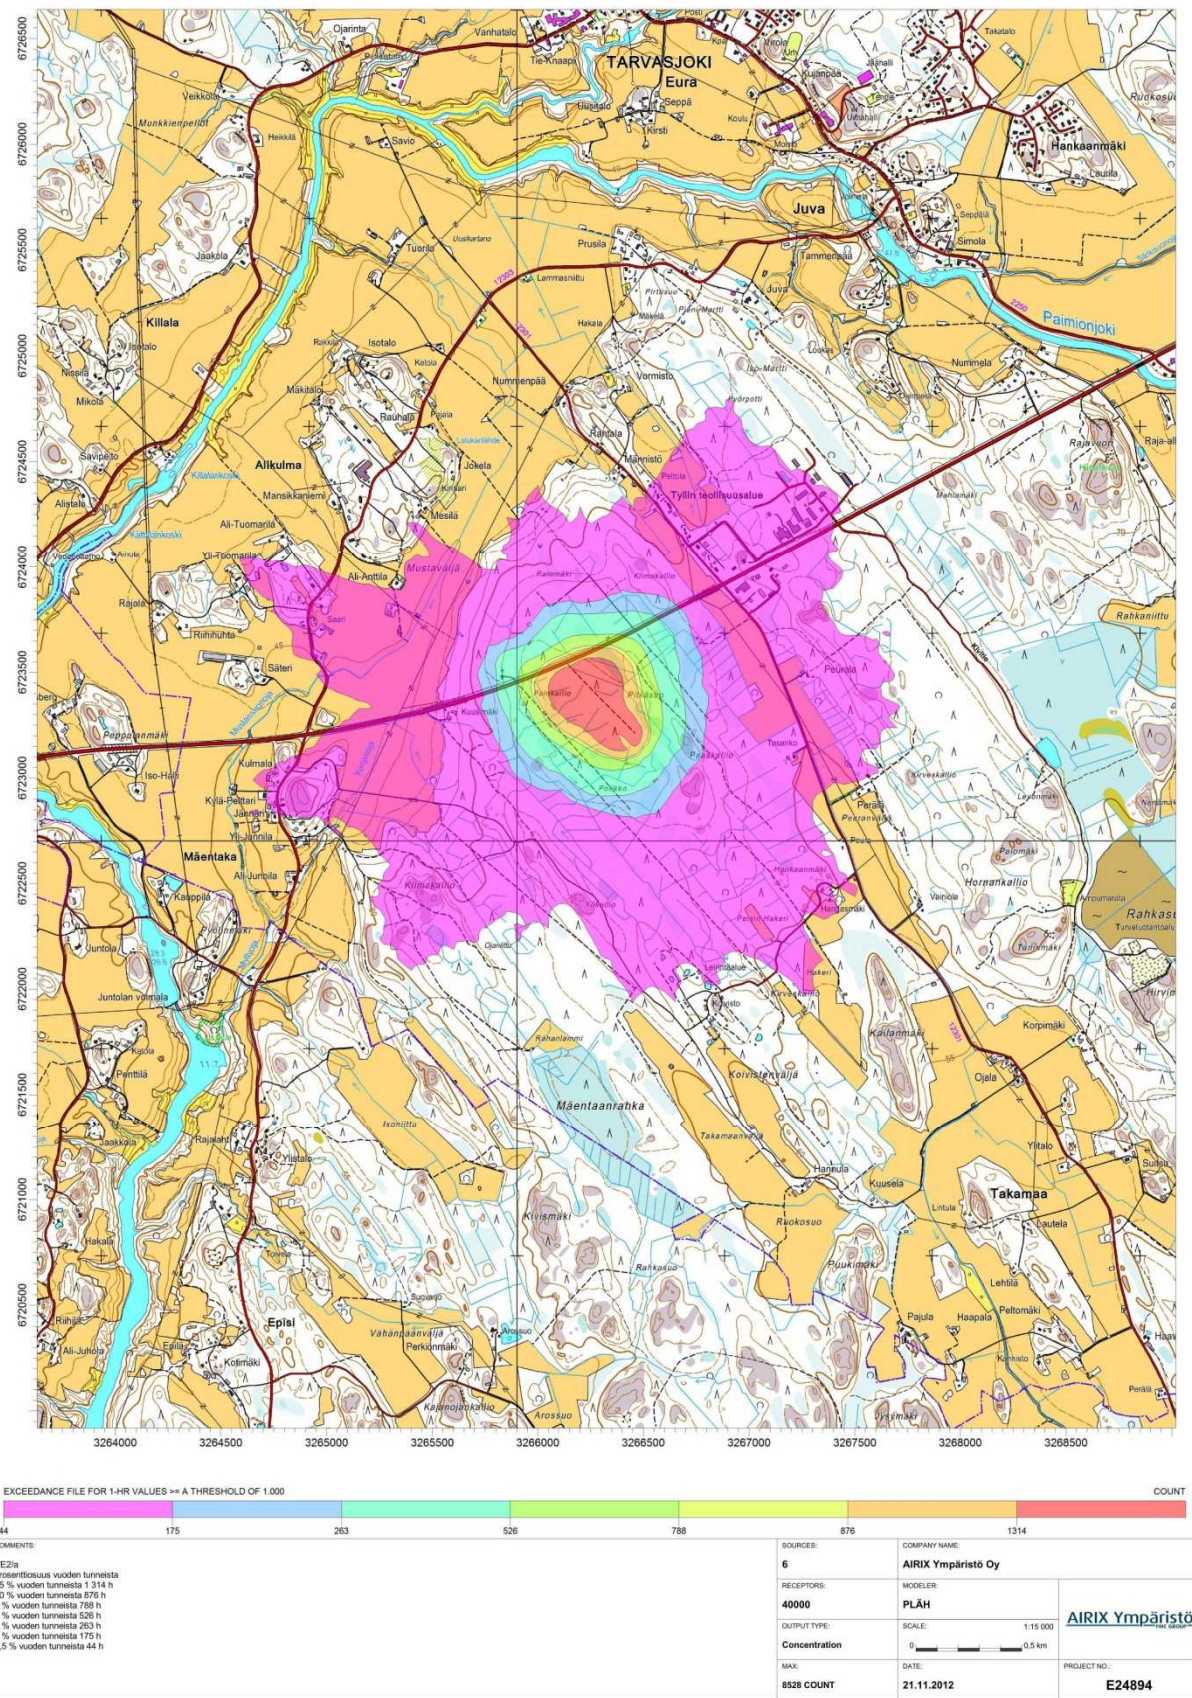


Kuva 2 Vaihtoehto VE2/a (7 000 lihasika, 4 lieteallasta)
Vuoden hajutunnit 1 hy/m³, prosenttia vuoden tunneista, yhden tunnin hajuu

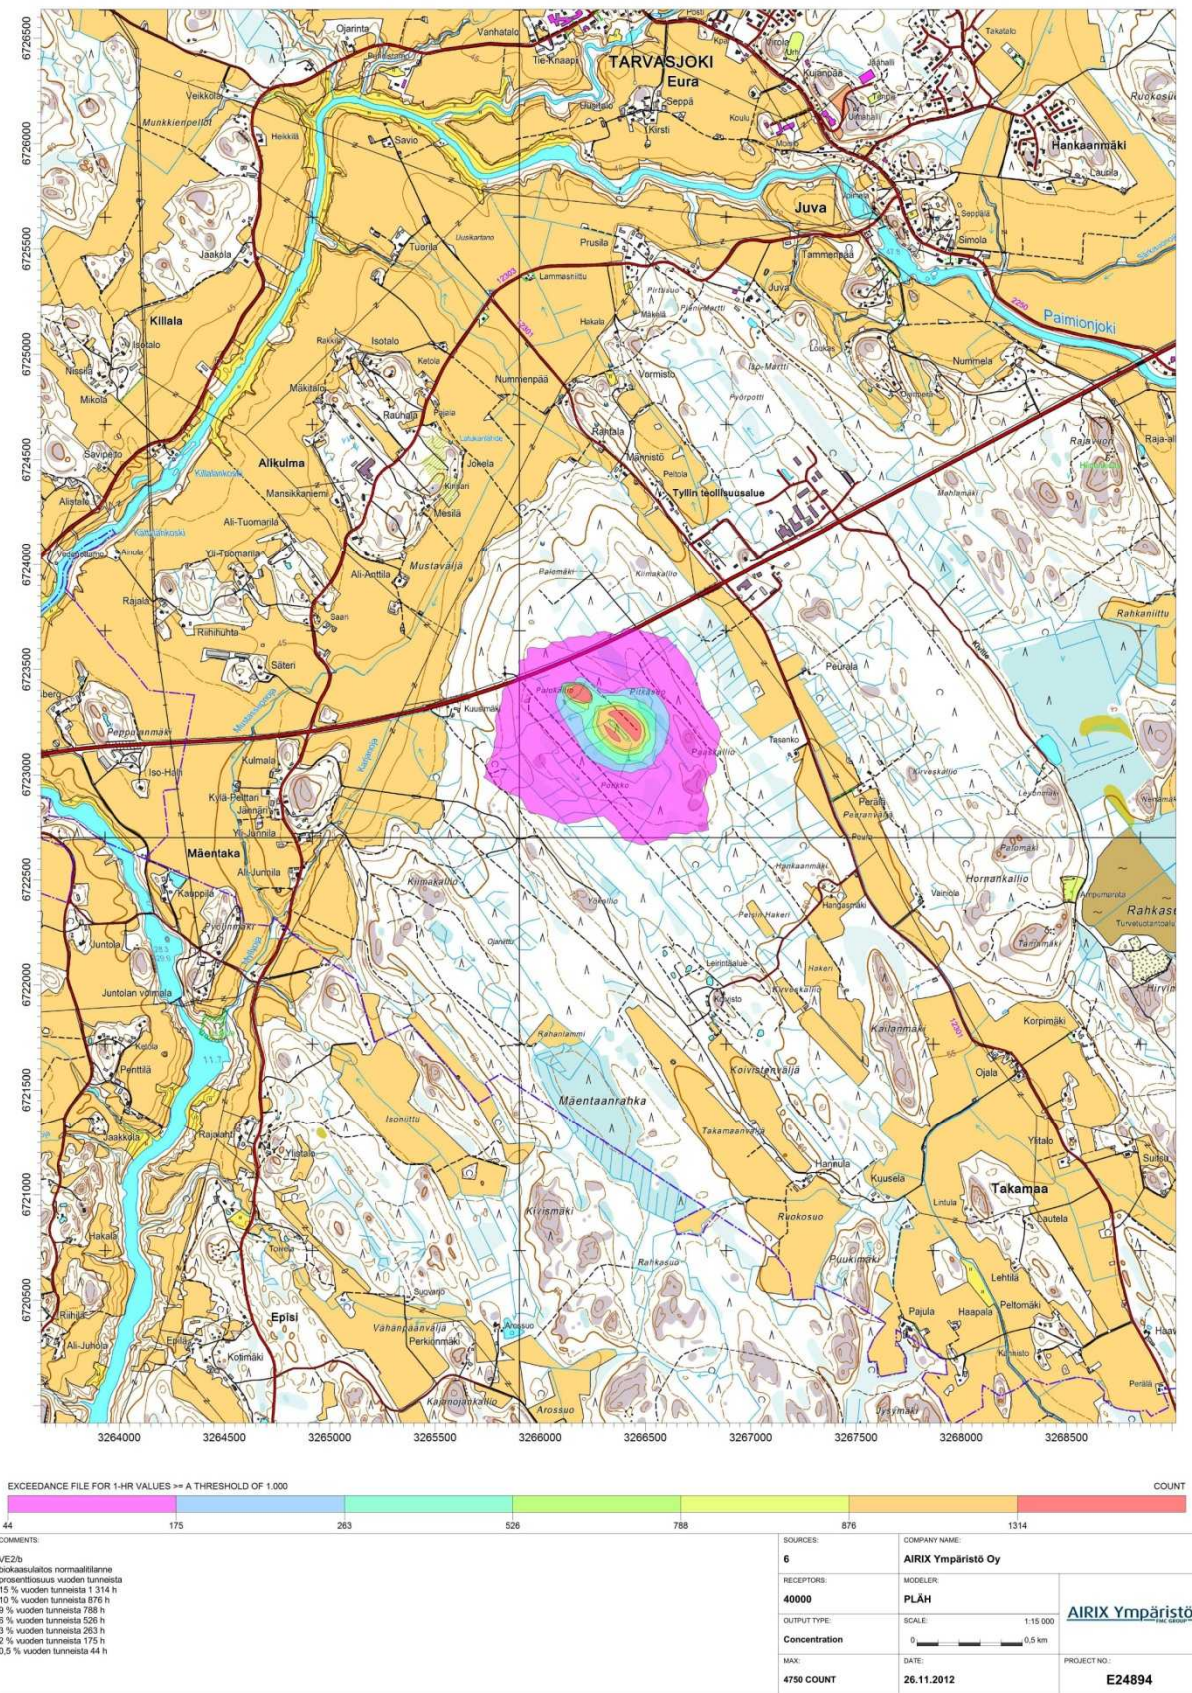


Kuva 3 Vaihtoehto VE2/b, biokaasulaitos normaalitilanne (7 000 lihasika, 4 mädäteallasta, biokaasulaitos)
Vuoden hajutunnit 1 hy/m³, prosenttia vuoden tunneista, yhden tunnin haju

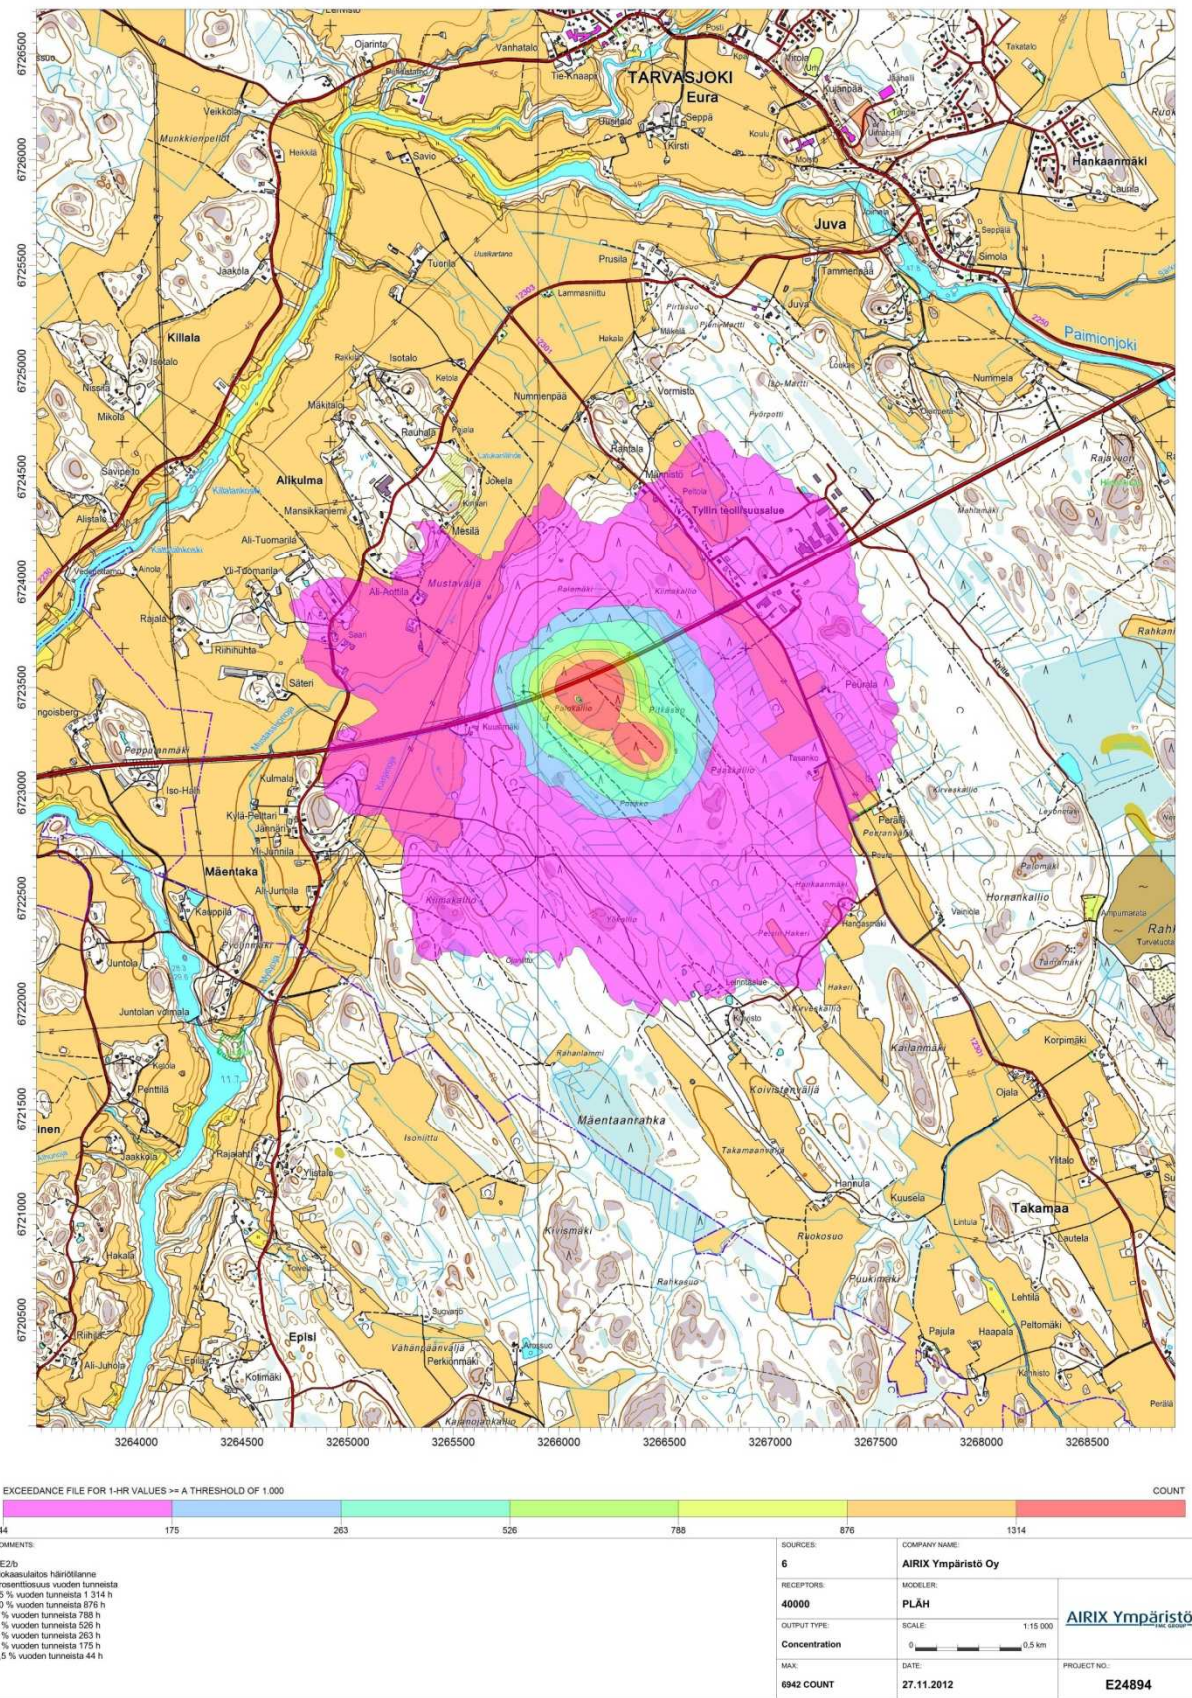


Kuva 4 Vaihtoehto VE2/b, biokaasulaitos häiriötilanne (7 000 lihasika, 4 mädäteallasta, biokaasulaitos)
Vuoden hajutunnit 1 hy/m³, prosenttia vuoden tunneista, yhden tunnin hajuu

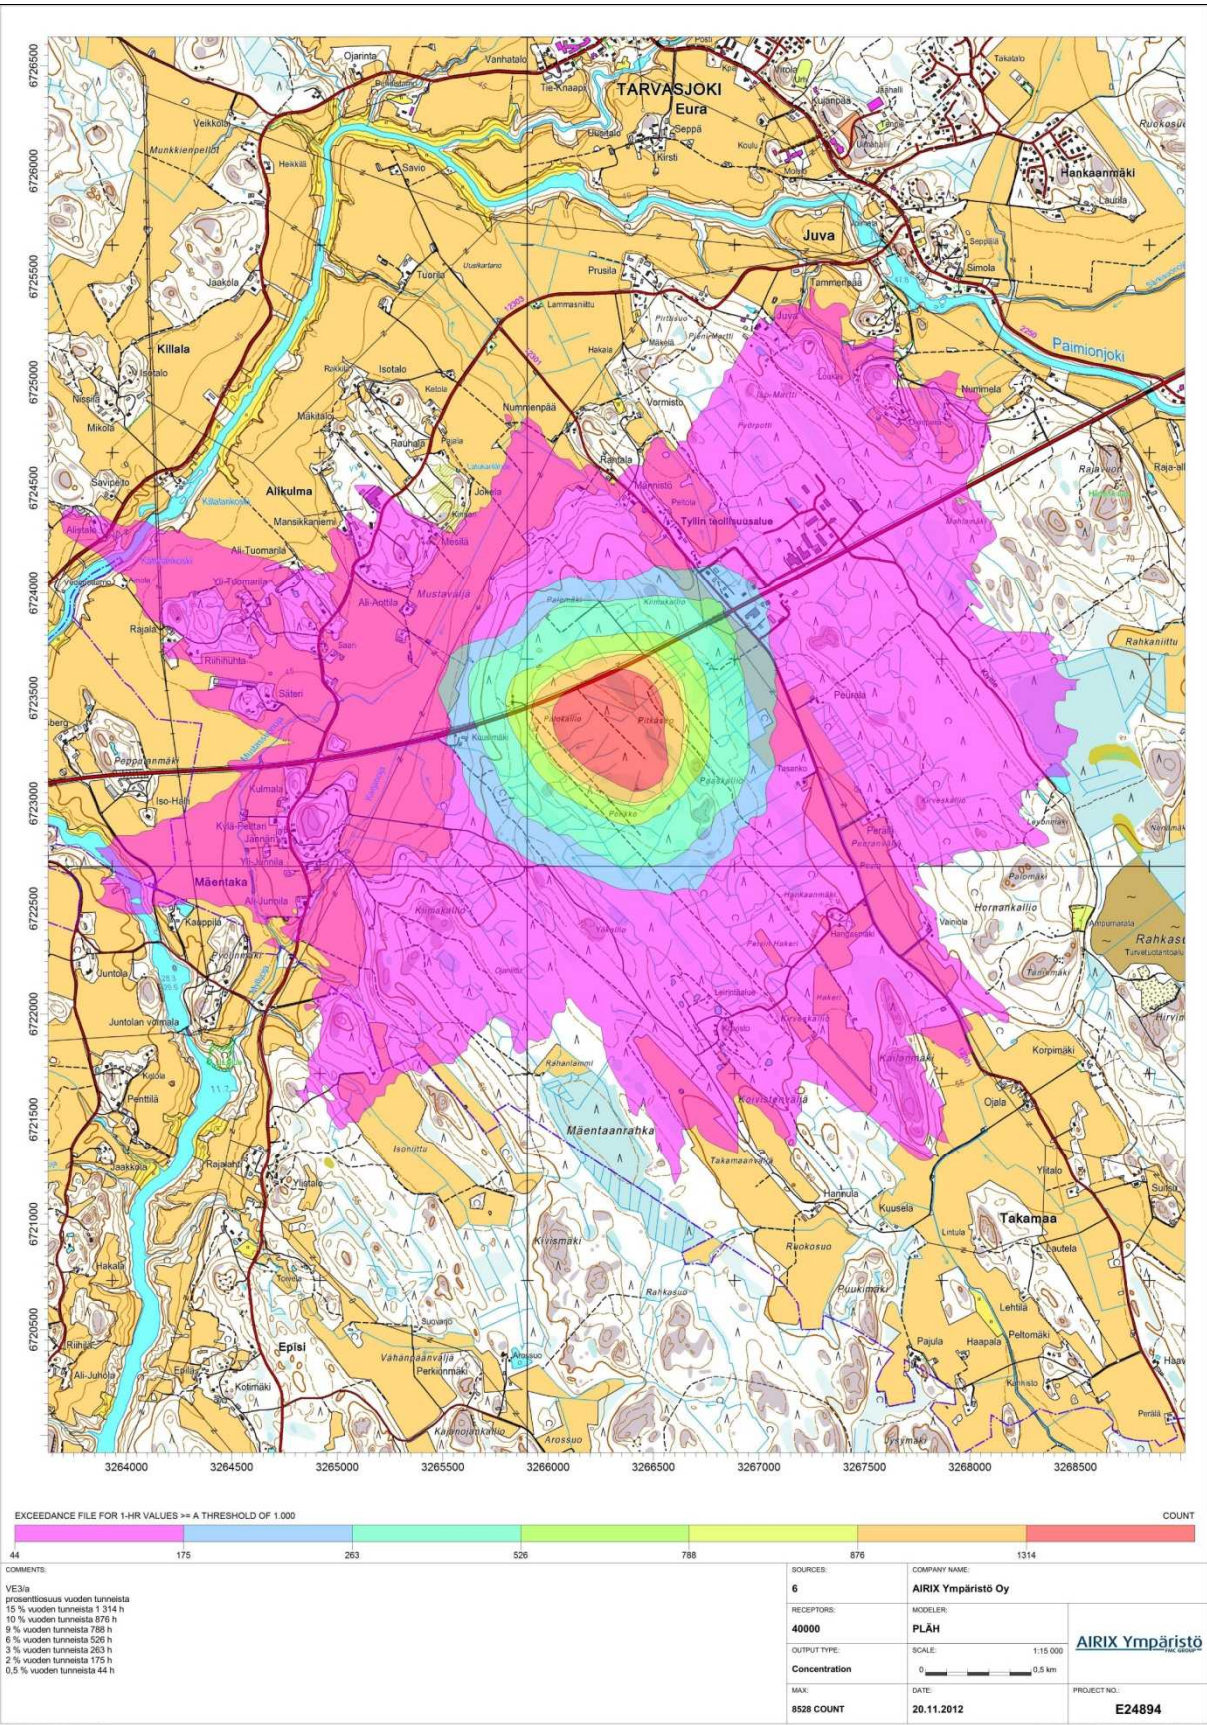

Kuva 5 Vaihtoehto VE3/a (14 000 lihasika, 8 lieteallasta)
Vuoden hajutunnit 1 hy/m³, prosenttia vuoden tunneista, yhden tunnin hajut

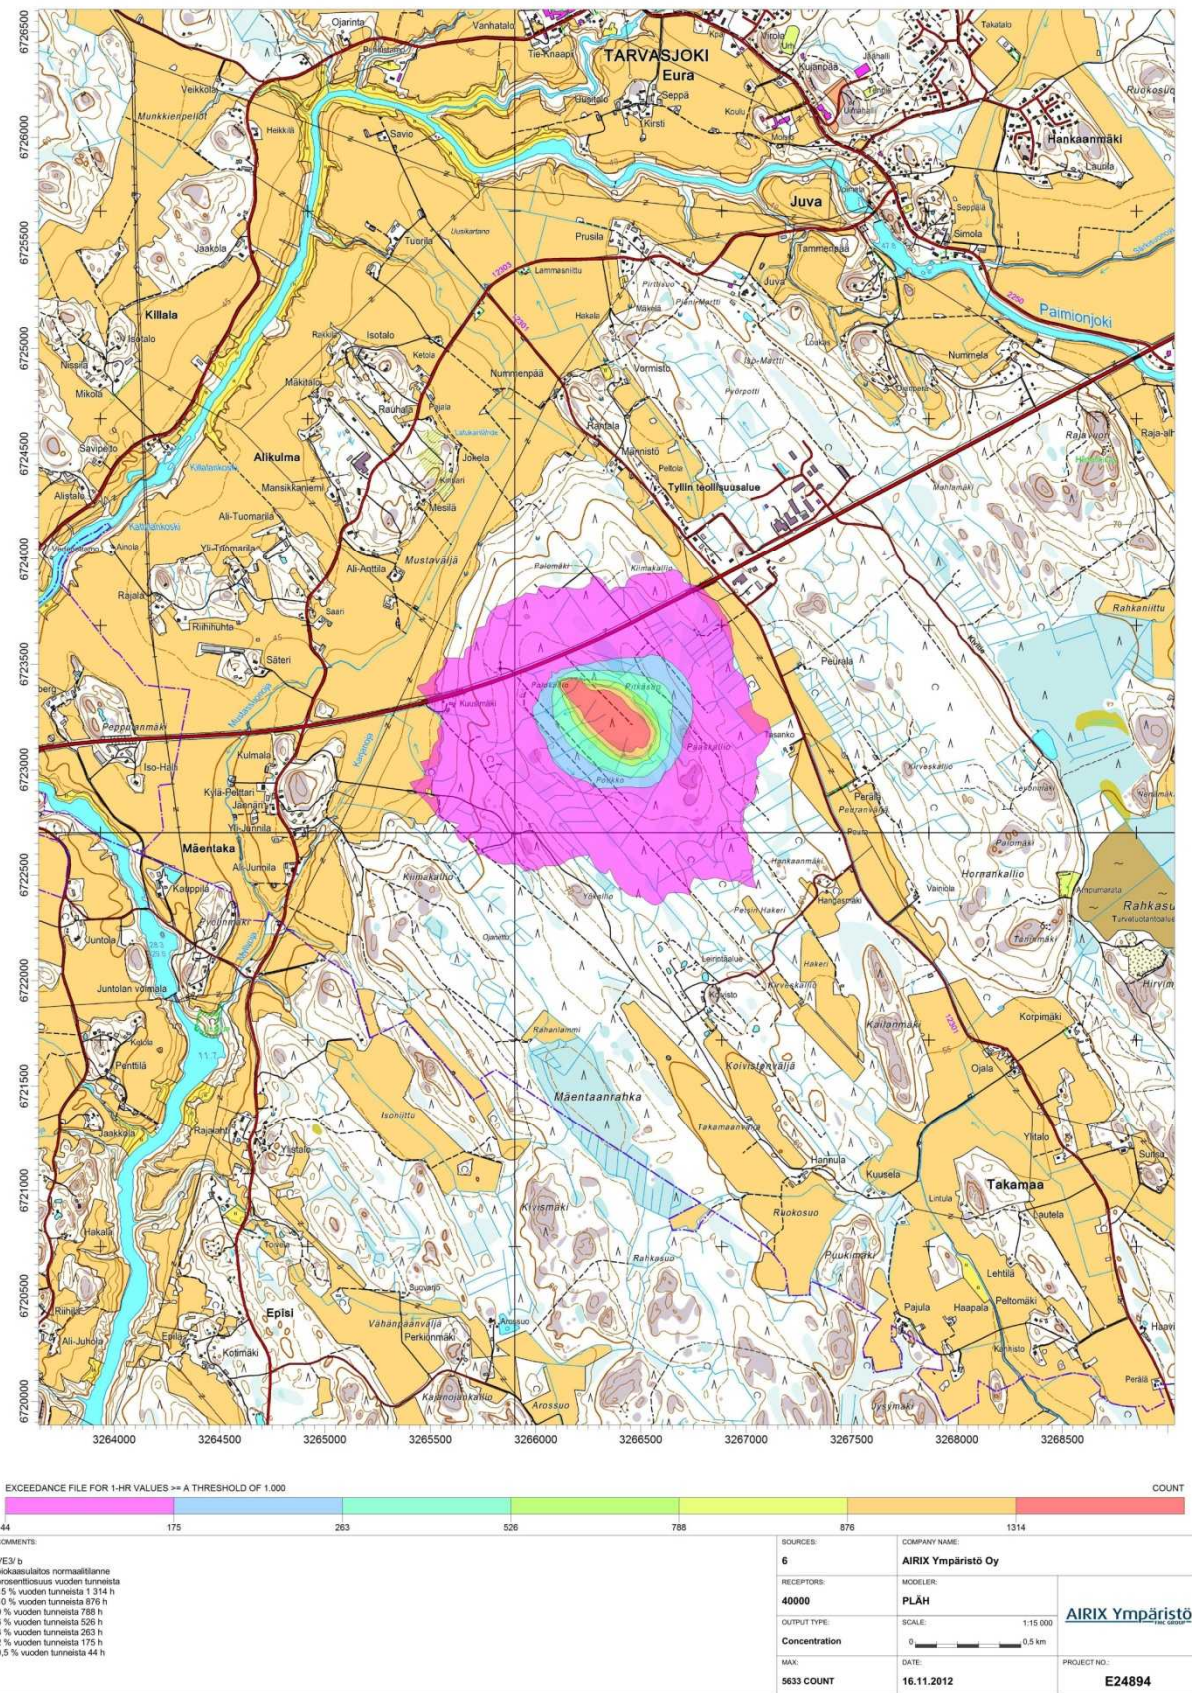

Kuva 6 Vaihtoehto VE3/b, biokaasulaitos normaalitilanne (14 000 lihasika, 8 mädäteallasta, biokaasulaitos) Vuoden hajutunnit 1 hy/m³, prosenttia vuoden tunneista, yhden tunnin haju

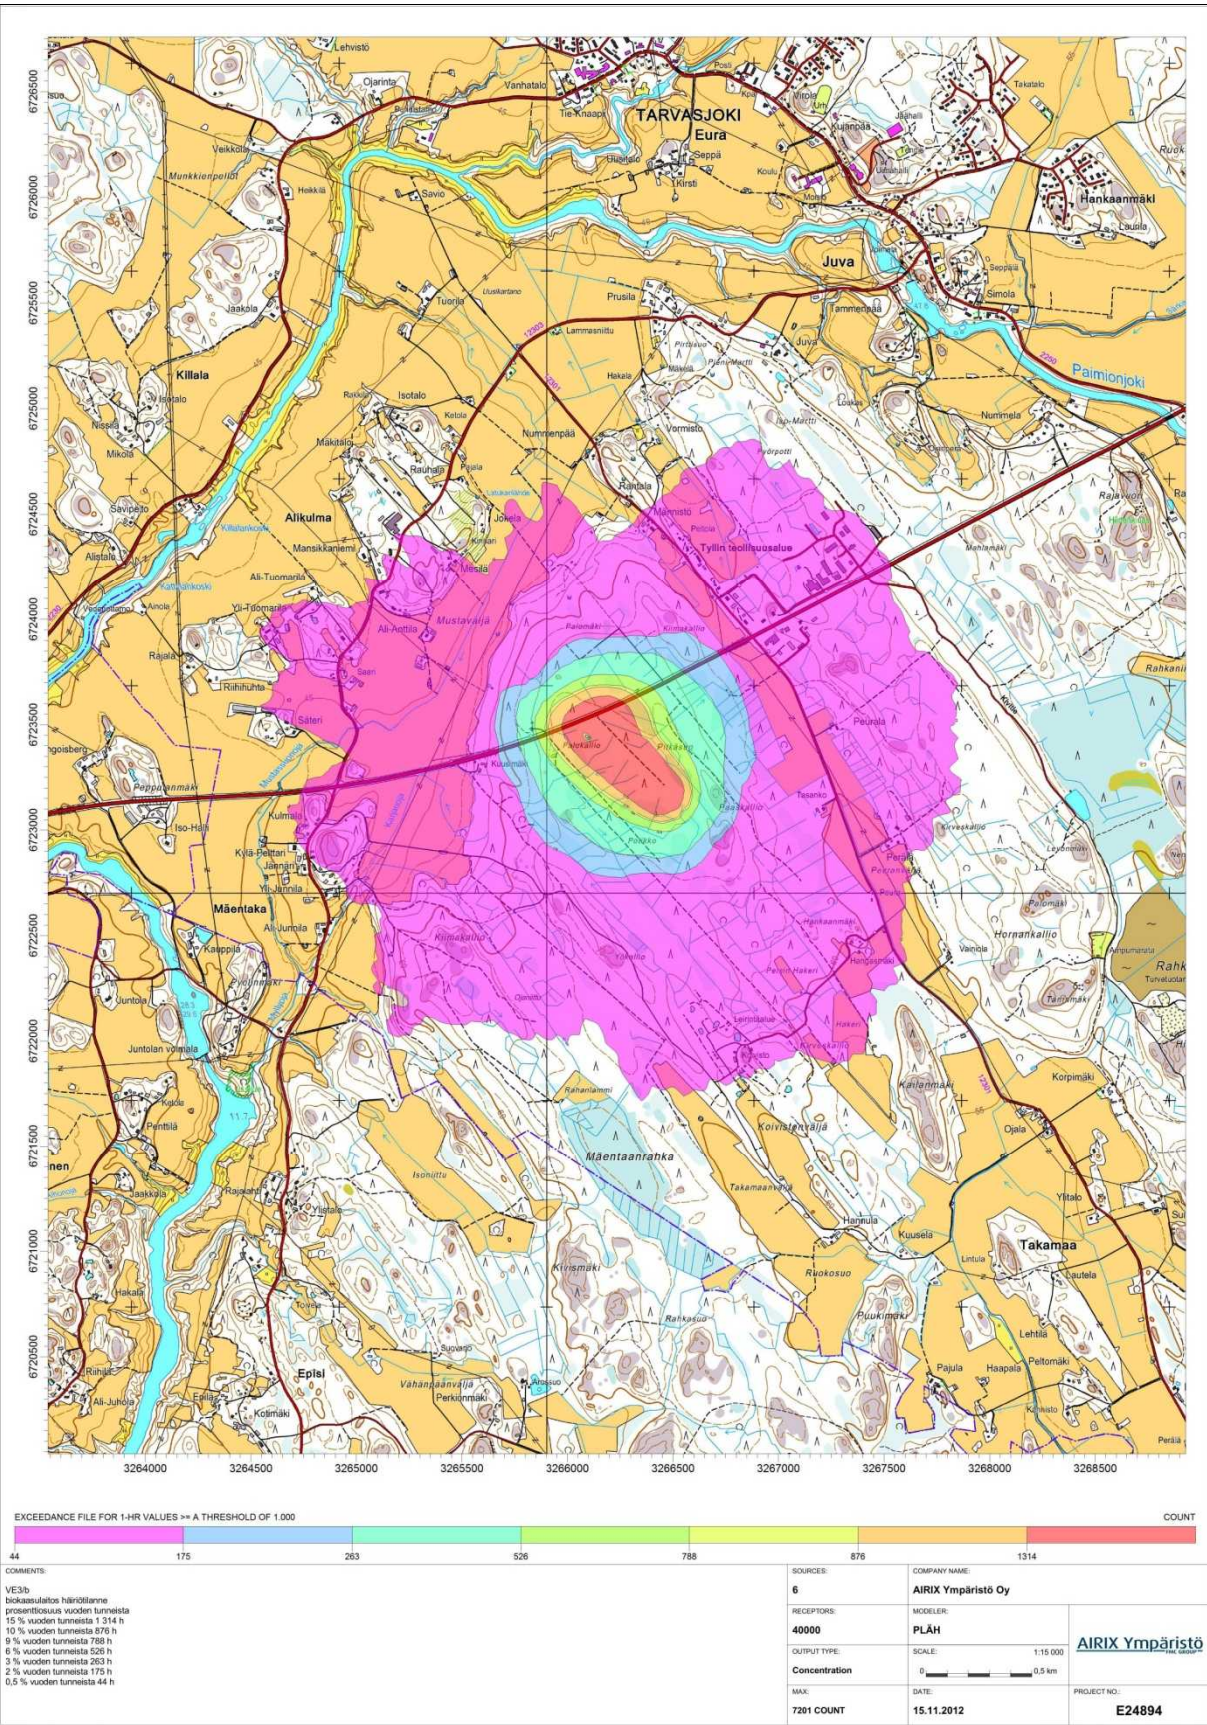

Kuva 7 Vaihtoehto VE3/b, biokaasulaitos häiriötilanne (14 000 lihasika, 8 mädäteallasta, biokaasulaitos)
Vuoden hajutunnit 1 hy/m³, prosenttia vuoden tunneista, yhden tunnin hajuu