




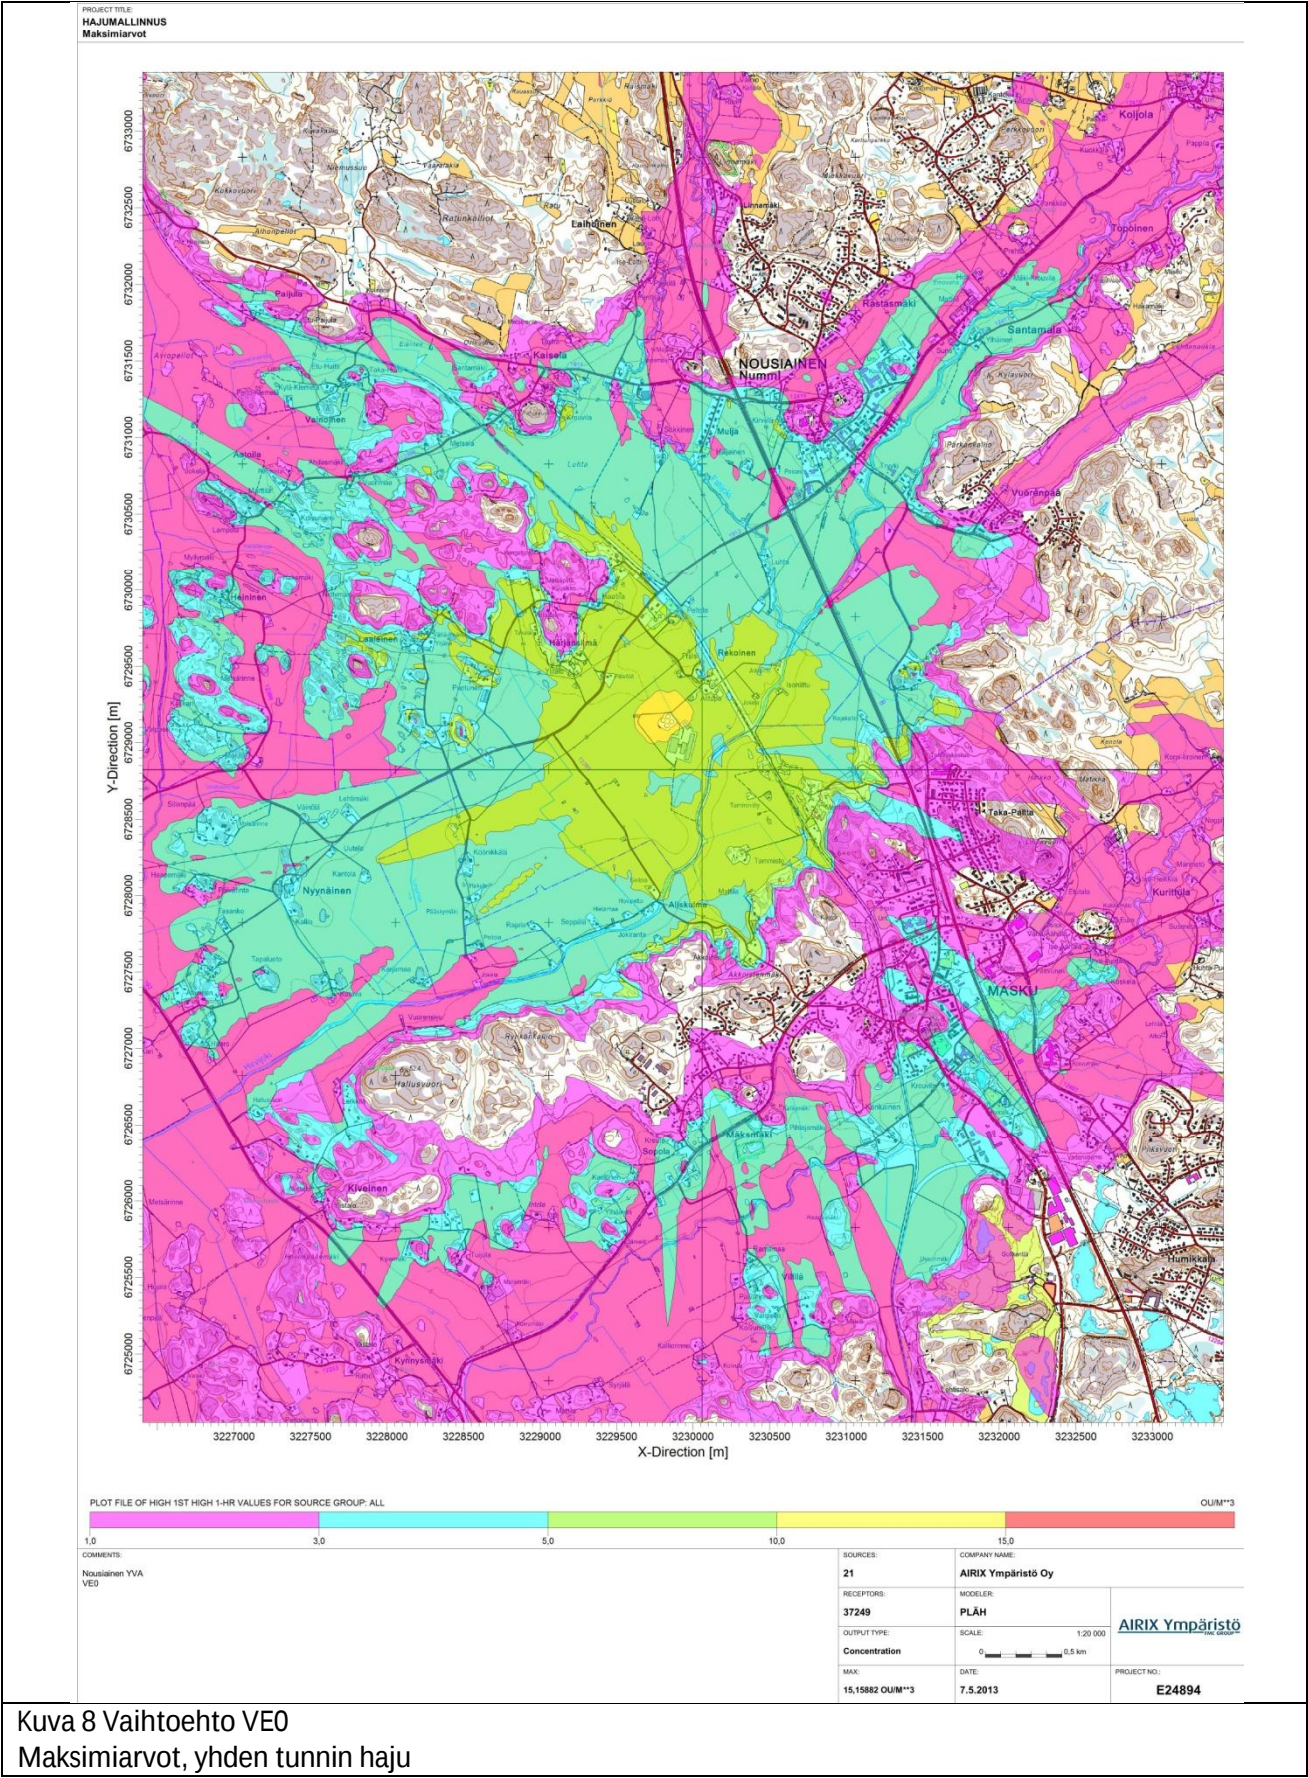


Kuva 8 Vaihtoehto VEO
Maksimiarvot, yhden tunnin haju

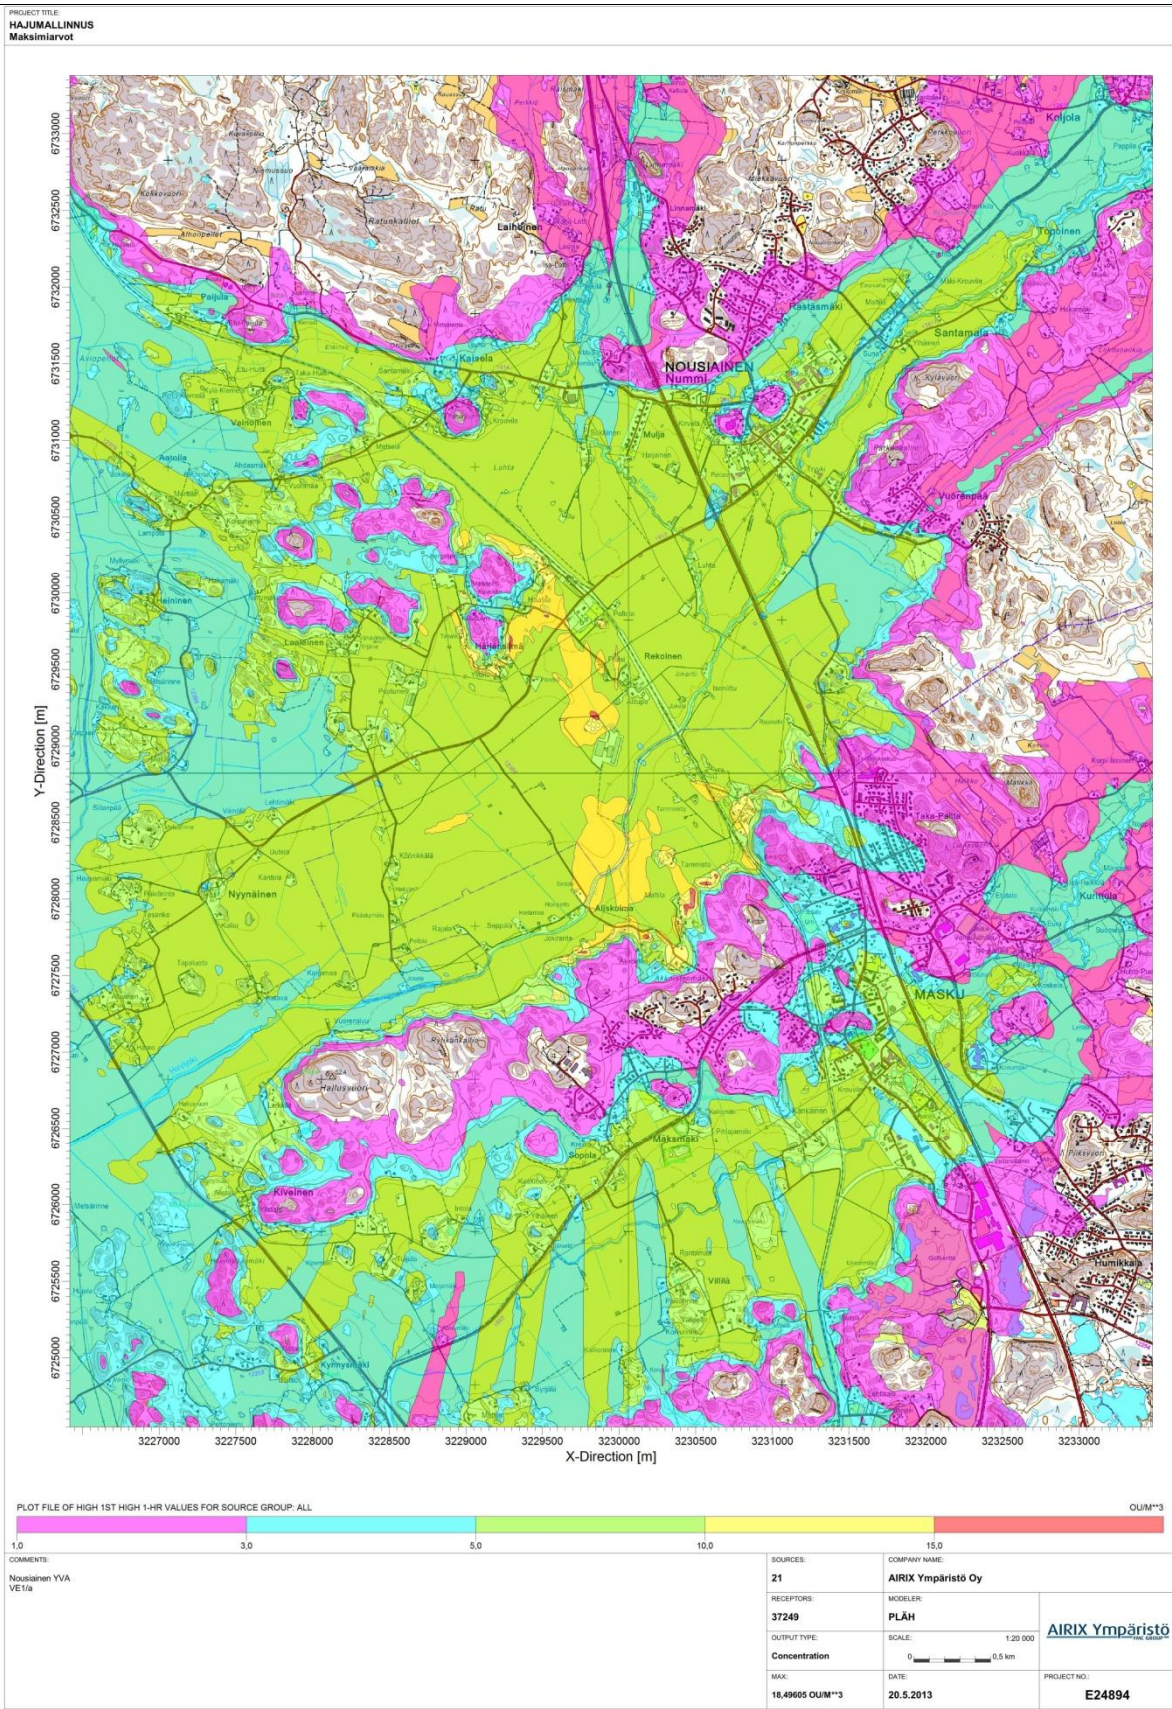


Kuva 9 Vaihtoehto VE1/a
Maksimi-arvot, yhden tunnin hajua

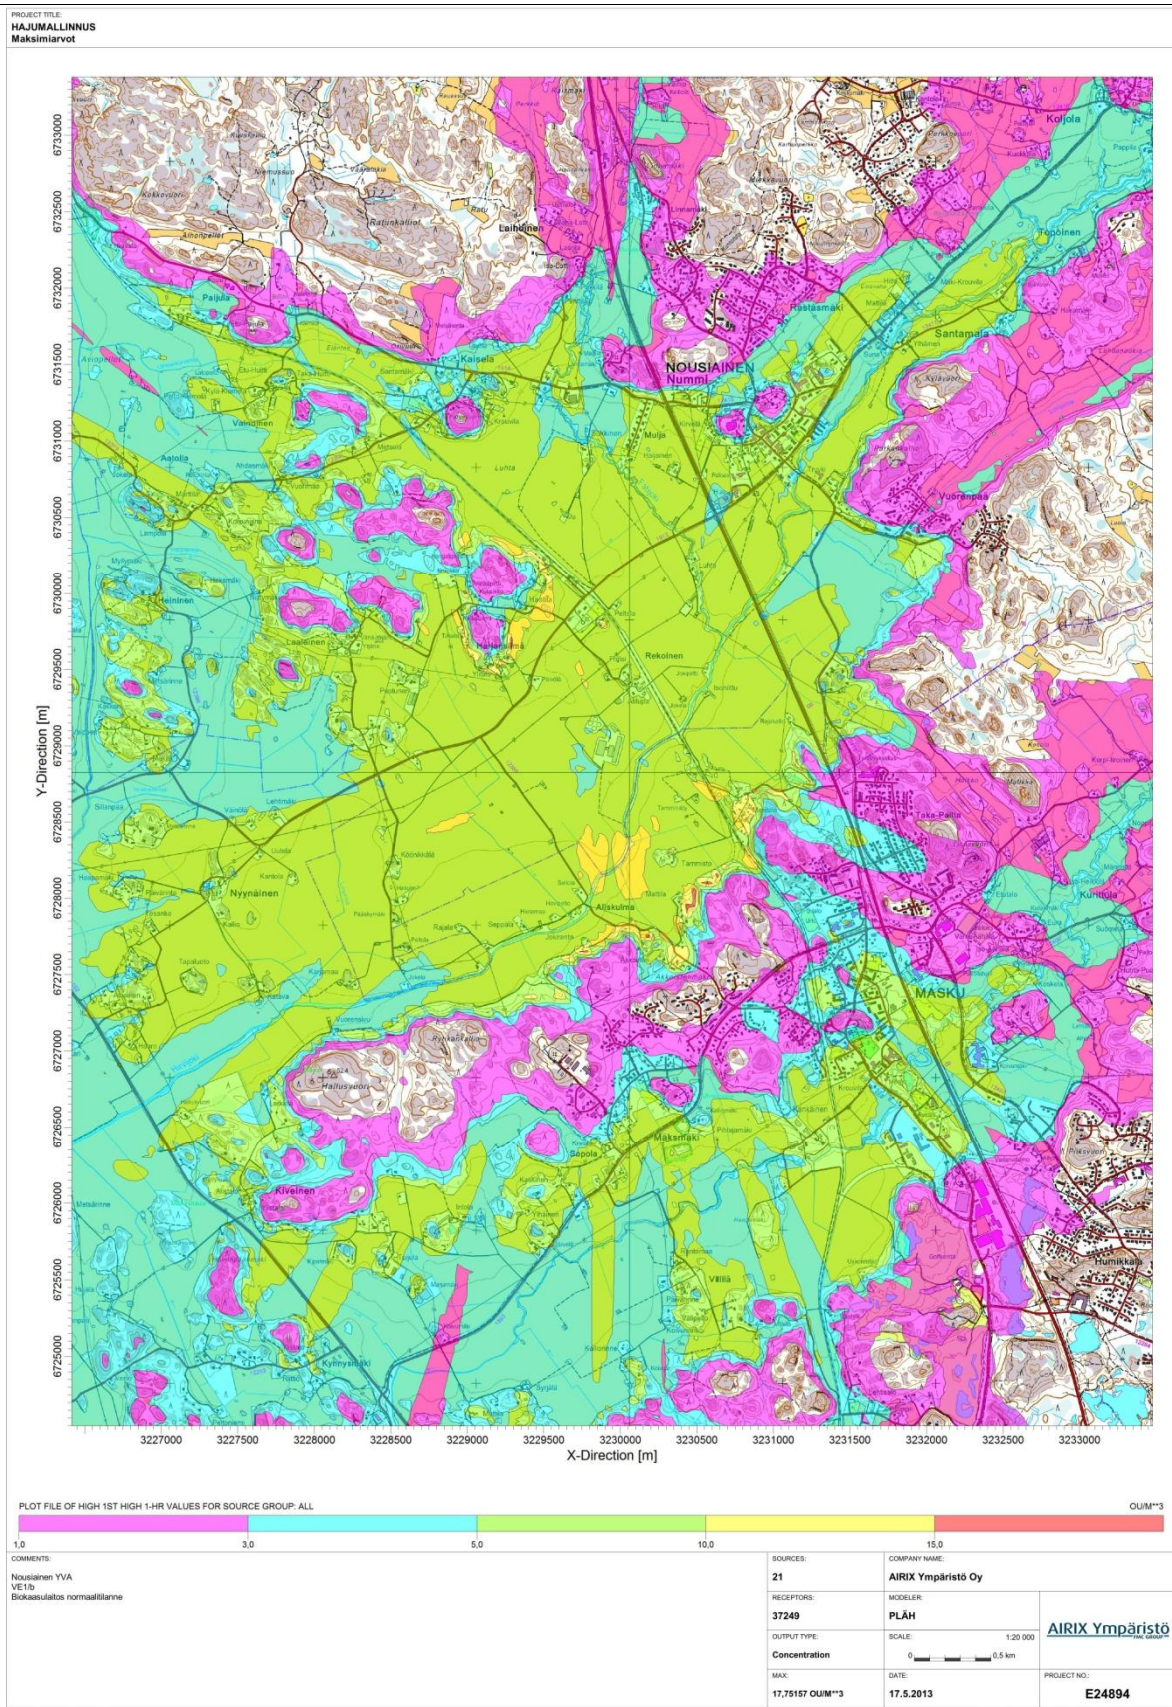


Kuva 10 Vaihtoehto VE1/b, biokaasulaitos normaalitilanne
Maksimi-arvot, yhden tunnin hajua

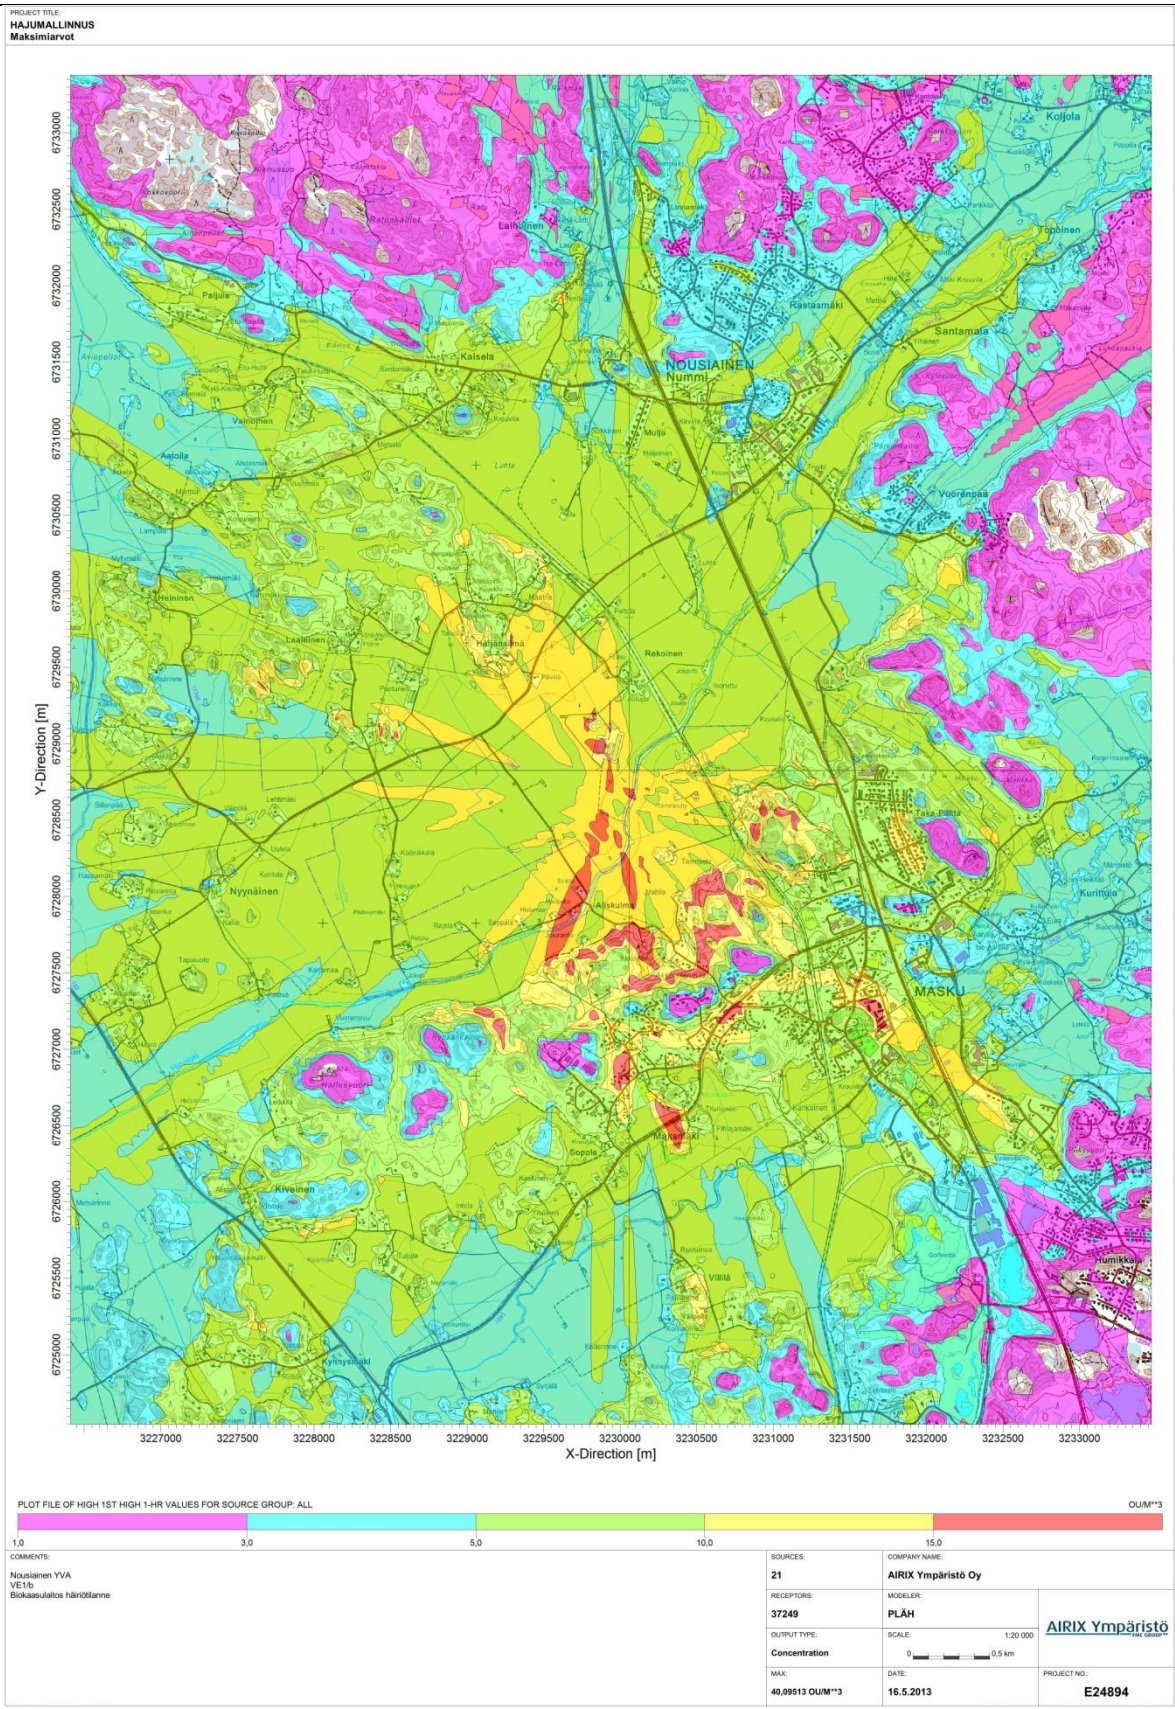


Kuva 11 Vaihtoehto VE1/b, biokaasulaitos häiriötilanne
Maksimi-arvot, yhden tunnin hajua

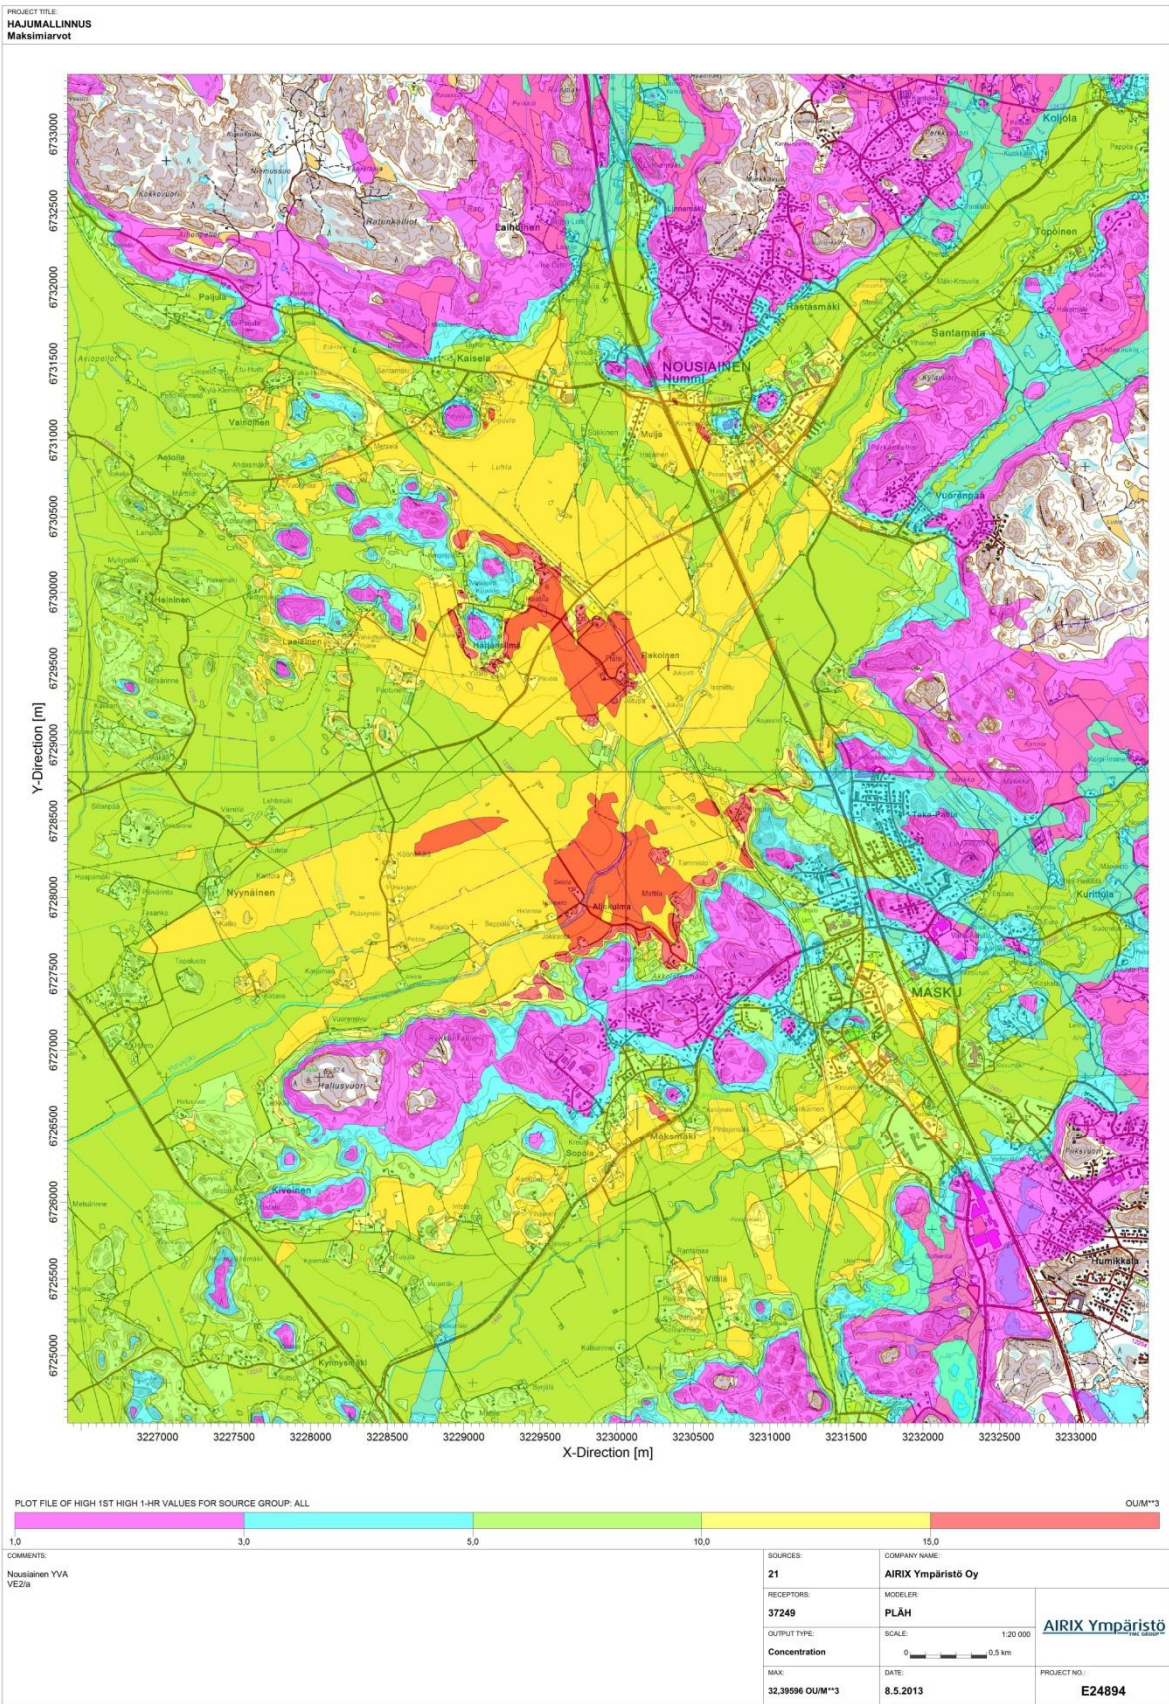

Kuva 12 Vaihtoehto VE2/a
Maksimi-arvot, yhden tunnin hajua

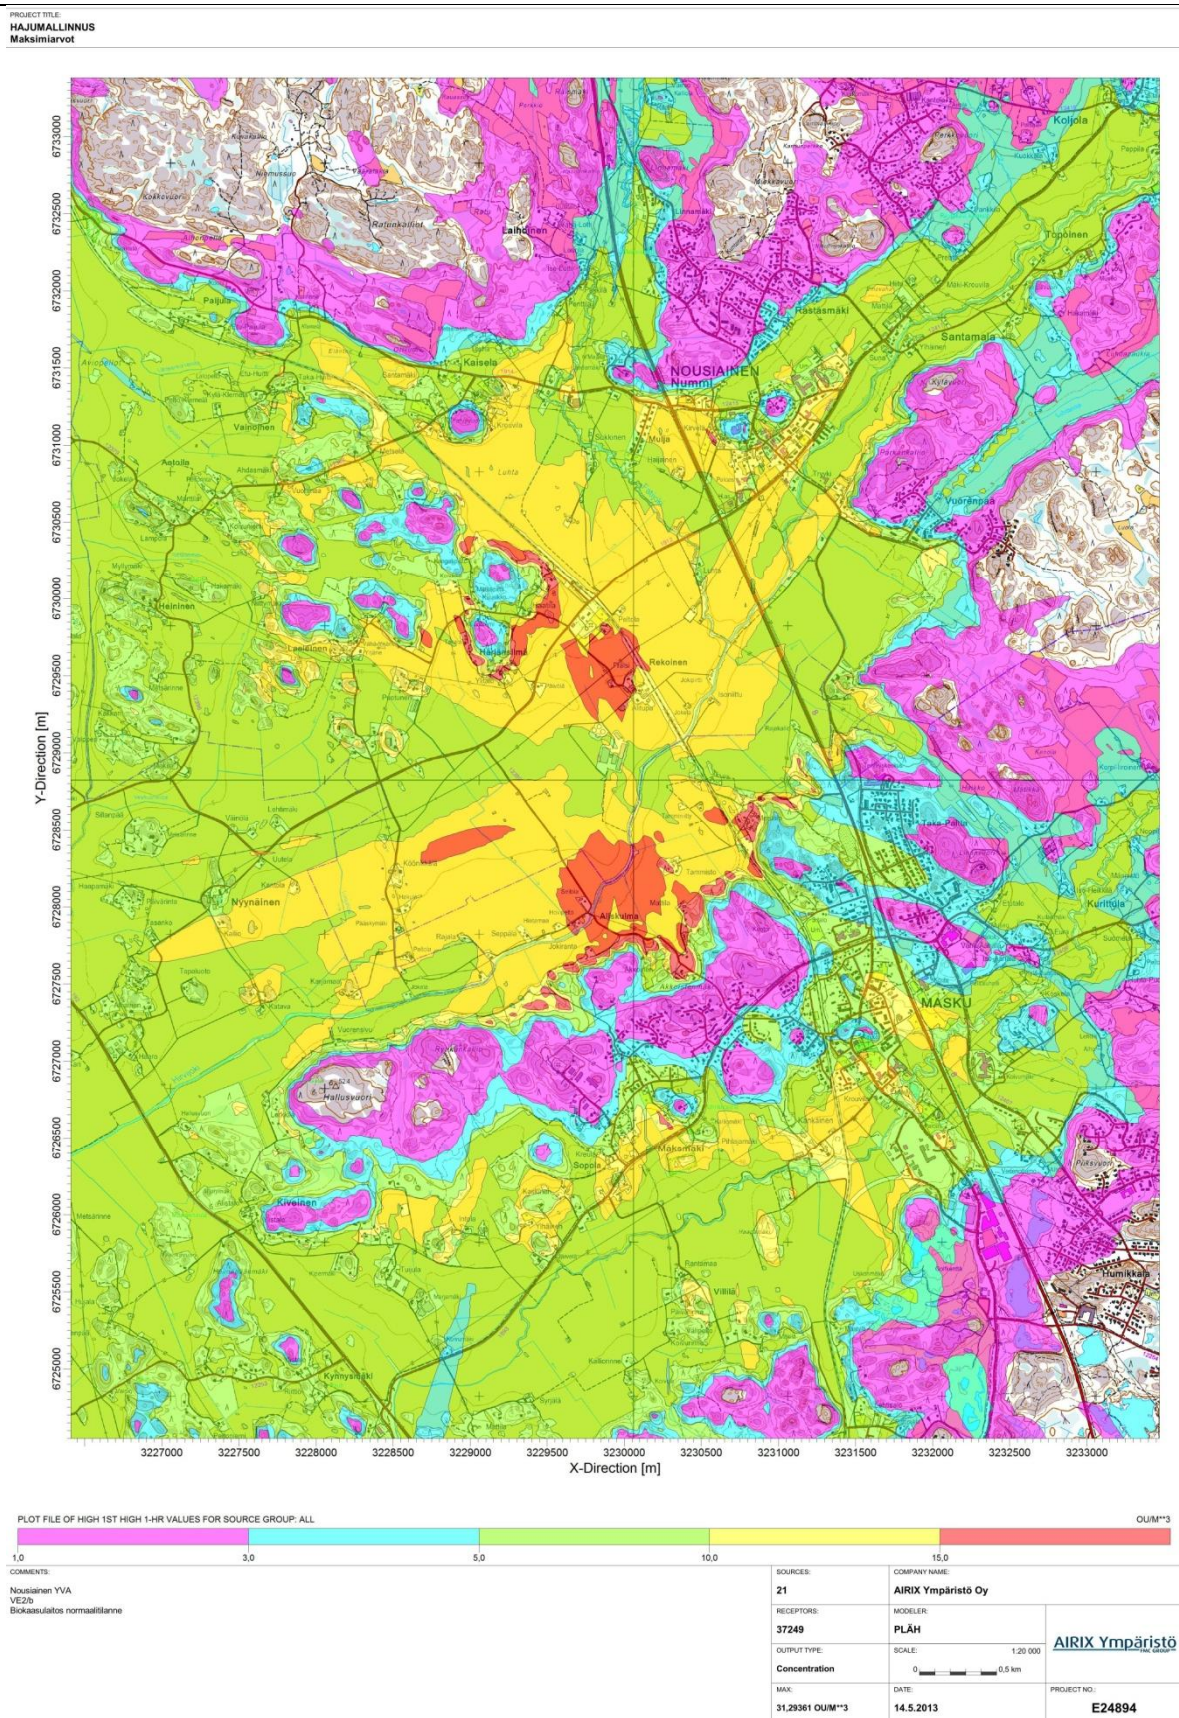

Kuva 13 Vaihtoehto VE2/b, biokaasulaitos normaalitilanne
Maksimi-arvot, yhden tunnin hajuu

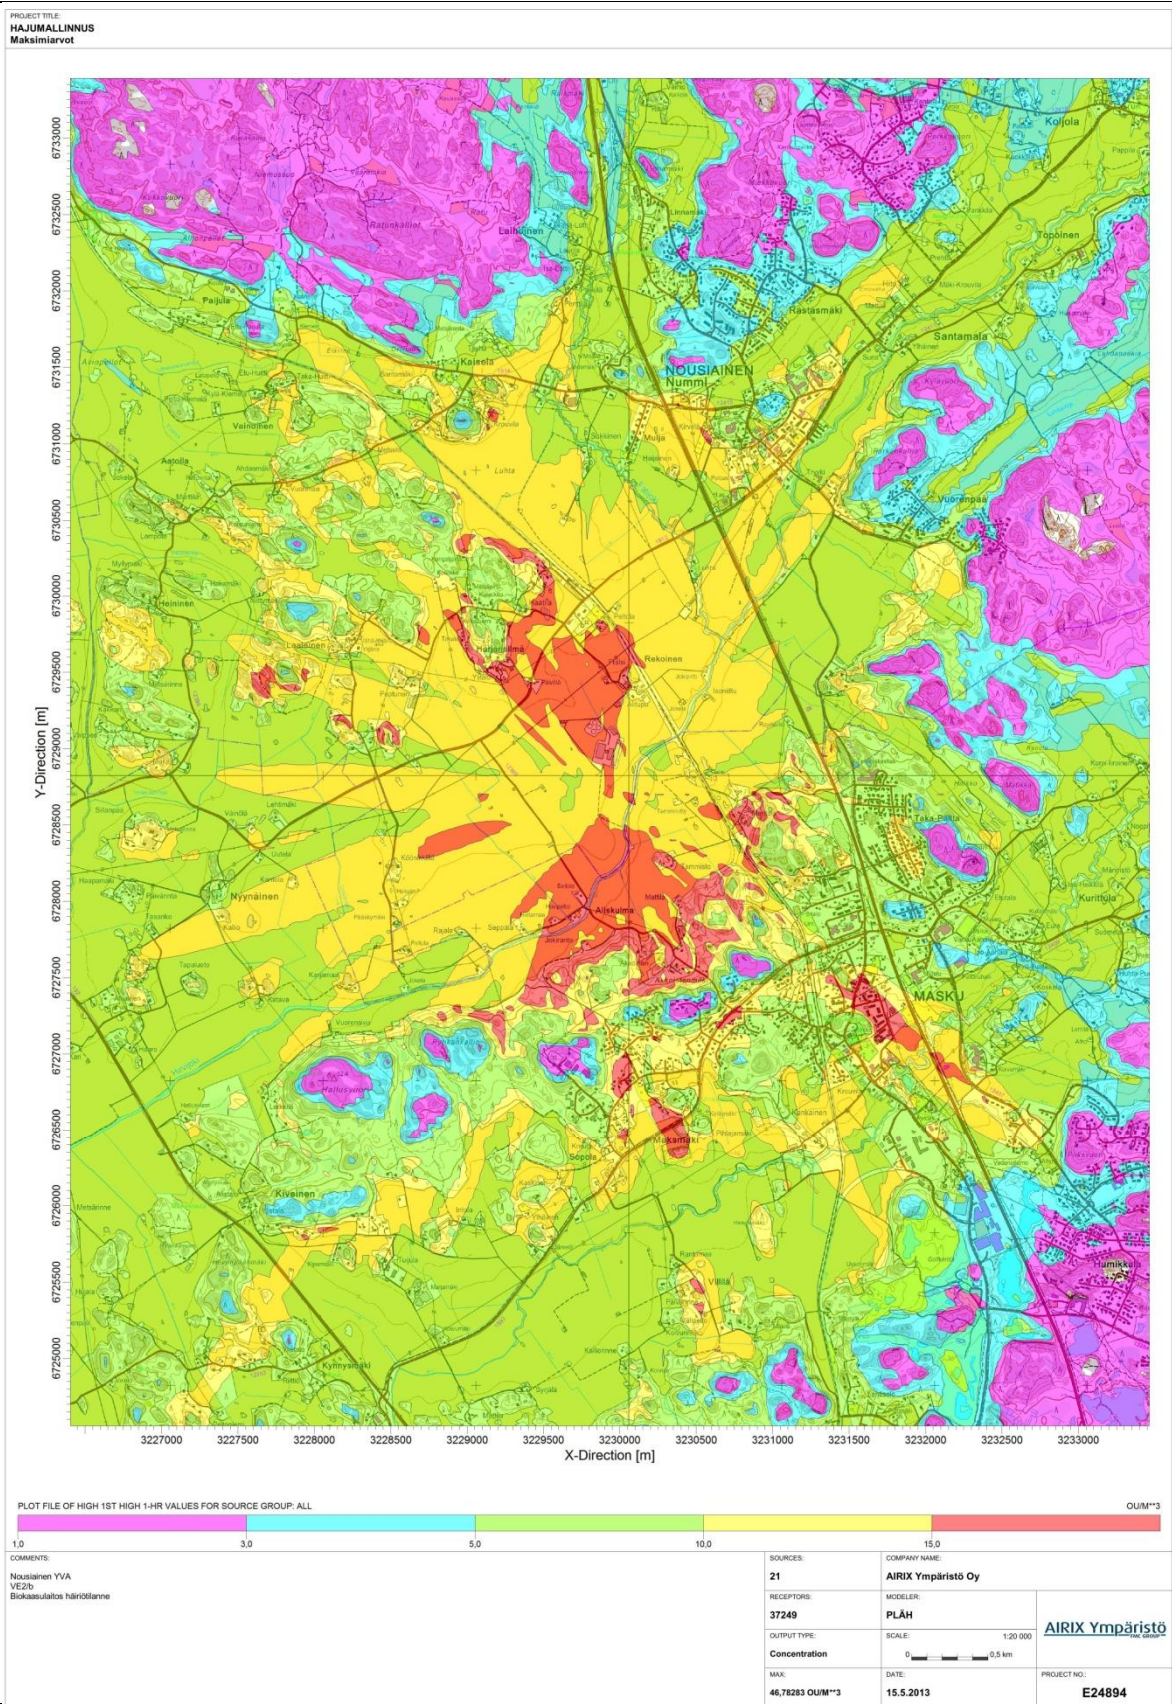

Kuva 14 Vaihtoehto VE2/b, biokaasulaitos häiriötilanne
Maksimi-arvot, yhden tunnin haju